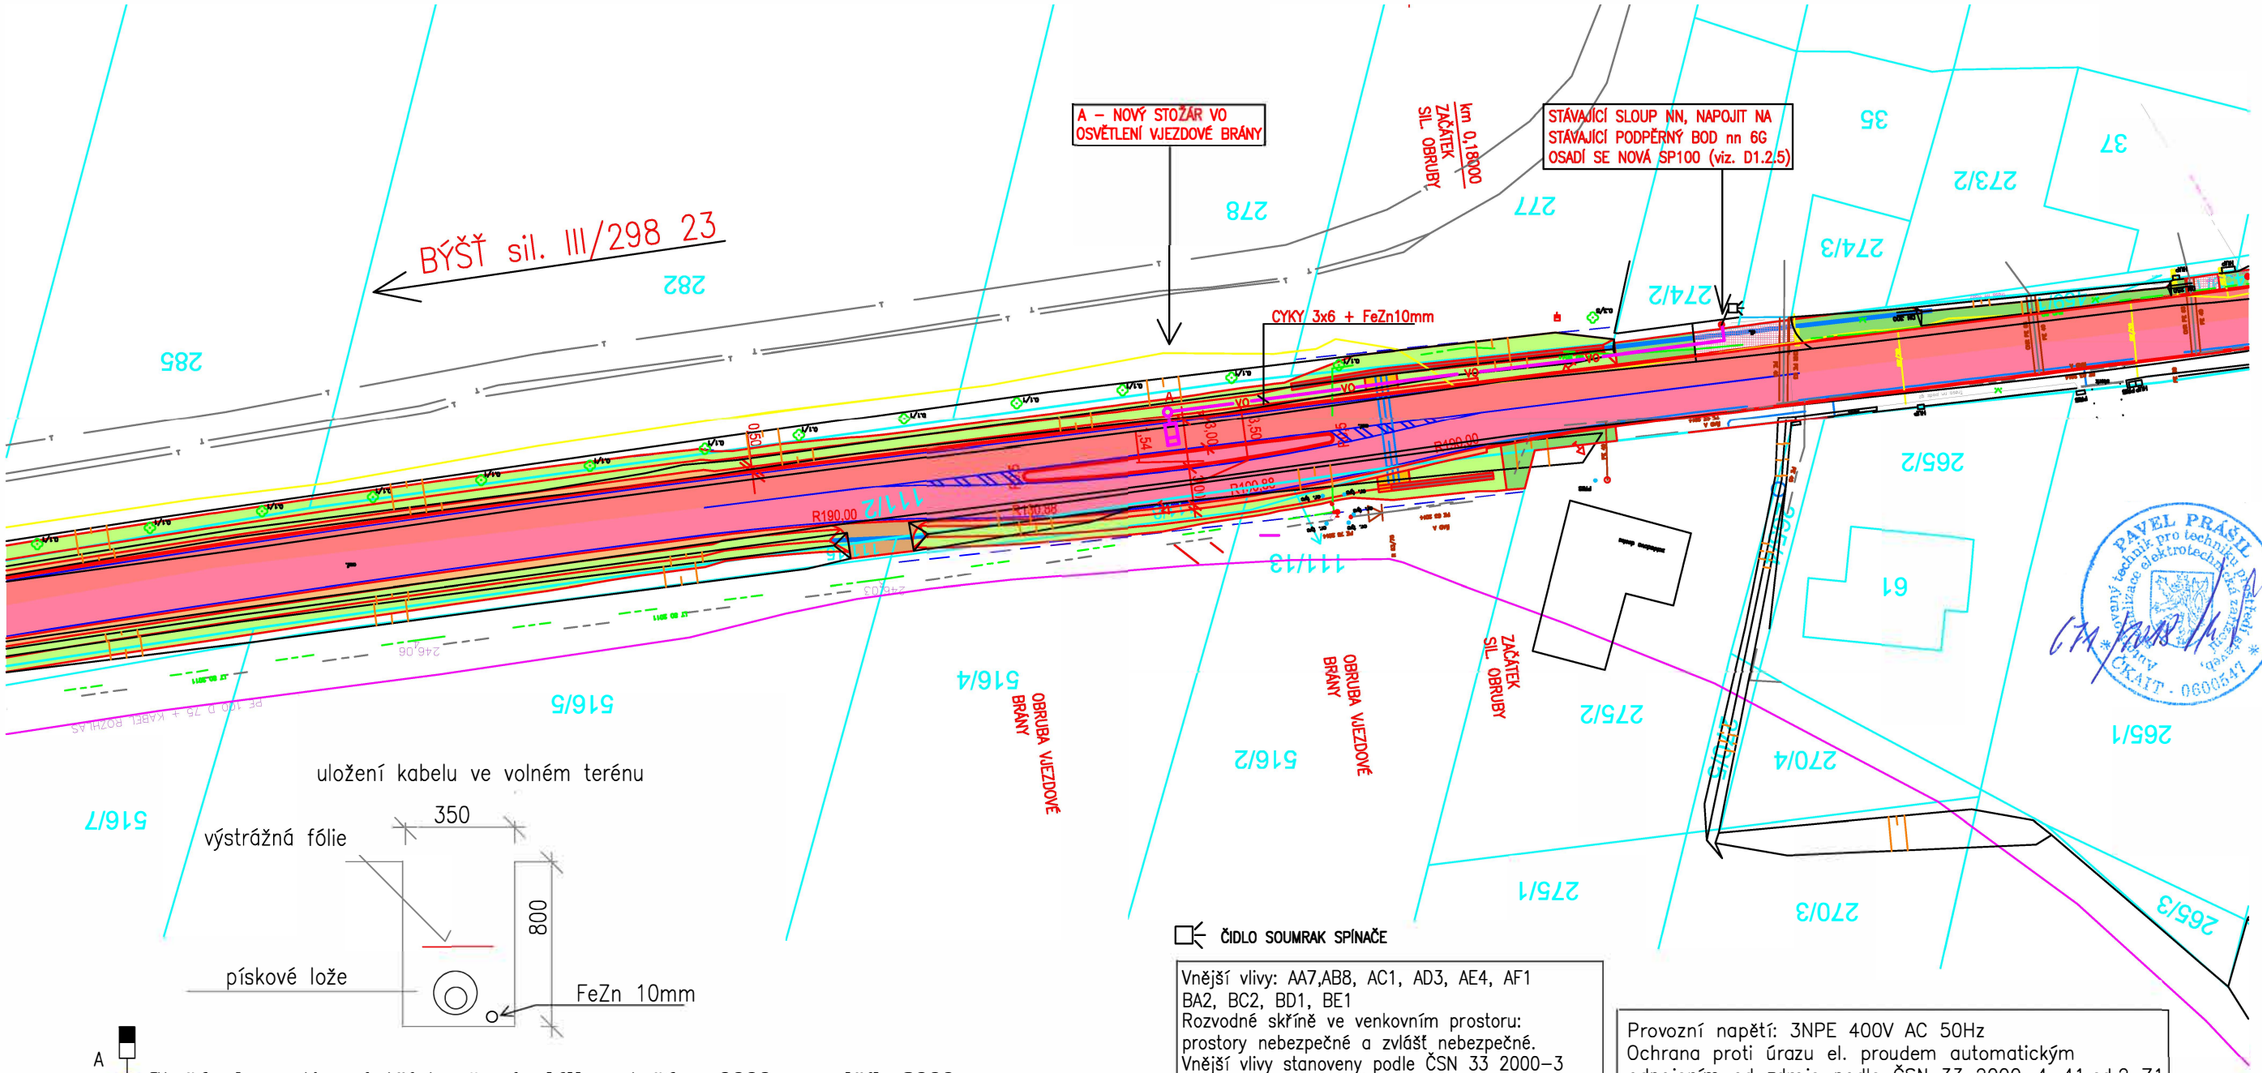

uložení kabelu ve volném terénu

A

Stožár bezpaticový třístupňový, délka stožáru 9000mm, dřík 8000mm, žárový zinek, průměr 133mm, 89mm, 60mm
+ LED svítidlo, hliníkový odlitek, ploché sklo, 78W, IP 66, světelný tok sv. 8553lm, zdroje 9000lm. klasifikace sv. dle CIE 99 s přepěťovou ochranou, možnost naklonění +/– 10 stupňů osazeno na dřík
+ upevňovací prvek
+ elektrovýzbroj
pojistka ve stožárech 6A

——— vo ——— CYKY 3x6 + FeZn 10

PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ ! PODMÍNKOU ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE VYTYČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ A OZNÁMENÍ ZAČÁTKU STAVBY JEJICH SPRÁVCŮM !

ČIDLO SOUMRAK SPÍNAČE

Vnější vlivy: AA7,AB8, AC1, AD3, AE4, AF1
BA2, BC2, BD1, BE1
Rozvodné skříně ve venkovním prostoru:
prostory nebezpečné a zvlášť nebezpečné.
Vnější vlivy stanoveny podle ČSN 33 2000–3
ČSN 33 2000–5–51 ed3

Provozní napětí: 3NPE 400V AC 50Hz
Ochrana proti úrazu el. proudem automatickým odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000–4–41.ed.2 Z1

S–JTSK

Výškový systém B.p.v.

PROJEKTANT KOMUNIKACE: Ing. Michal Švarc	PROJEKTANT VO Pavel Prášil	KONTROLOVAL:	ZPRACOVATEL: Pavel PRÁŠIL projekty elektroinstalace IČO:13207229 tel: 732 875 086 e–mail:pavel.prasil@email.cz Jižní 870 500 03 Hradec Králové
INVESTOR: Správa a údržba silnic Pardubického kraje			ČÍSLO ZAKÁZKY: / FORMÁTY: 2 x A4
KRAJ / OBEC: Pardubický kraj / Hrachoviště			
STAVBA: MODERNIZACE SILNICE III/298 23 HRACHOVIŠTĚ - PRŮTAH			DATUM: 10.2018 / PARÉ:
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 401 - OSVĚTLENÍ VJEZDOVÉ BRÁNY			STUPEŇ: DUR+DPS / MĚŘÍTKO: 1:500
NÁZEV PŘÍLOHY: **SITUACE - VJEZDOVÁ BRÁNA 2**			ČÁST: D / PŘÍL. Č.: 1.2.4

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN, NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN, POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU ZPRACOVATELE.