Podélný profil stoky A

MĚŘÍTKO 1:500 / 1:100

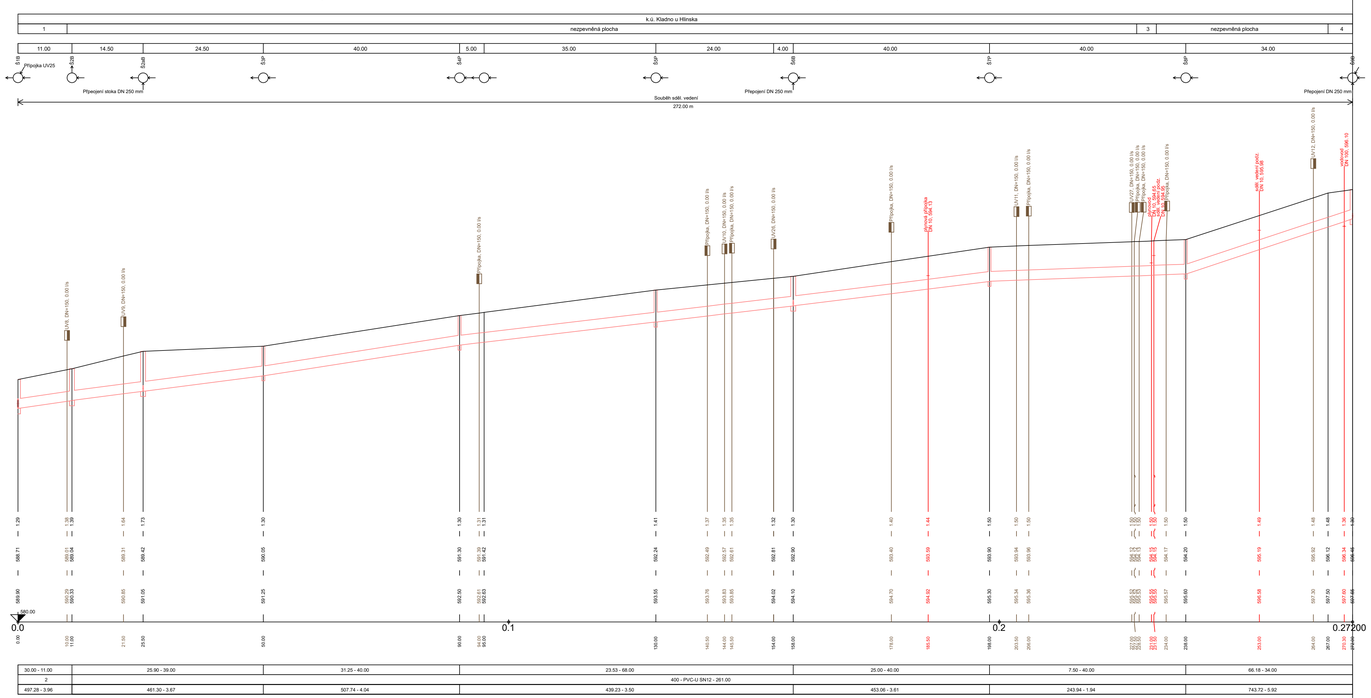

LEGENDA:
1) zpev.plocha – asfalt SUS
2) 400 - PVC-U SN16 - 11.00
3) zpev.plocha – asfalt
4) zpev.plocha – asfalt

ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Z PVC-U SN8 - SN16

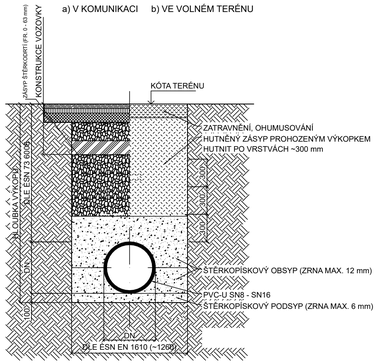

POZNÁMKA: PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ INFRASTRUKTURY VČETNĚ AREÁLOVÝCH

OBJEDNATEL:

OBEC KLADNO
KLADNO 84, 539 01 KLADNO
IČO: 00270253

ZHOTOVITEL - GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

DI PROJEKT s.r.o.
CHELČICKÉHO 686
533 51 PARDUBICE - ROSICE
WWW.DIPROJEKT.CZ
DIPRO@PROJEKT.CZ
+420 773749129

Č. ZAKÁZKY	025/2022	VEDOUCÍ PROJEKTU	MIROSLAV BAŤA, DiS.
DATUM	03/2022	VYPRACOVAL	PETR STUDENÝ, DiS.
STUPEŇ	PDPS	ZODP. PROJEKTANT	PETR STUDENÝ, DiS.
FORMÁT	A4	AKCE:	DEŠŤOVÁ KANALIZACE KLADNO
MĚŘÍTKO	1:500, 1:100		
Č. PŘÍLOHY	Č. PARE	PŘÍLOHA:	Podélný profil stoky A
C.1.			