



naše značka  
5002704494

vyřizuje  
Eva Strnadová

datum  
19.10.2022

STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r.o.  
Morašice č.p. 59  
56951 Morašice

Věc:

**Odstranění části objektu, Litomyšl, T. G. Masaryka č. p. 985**

K.ú. - p.č.: Litomyšl- část st.p.č. 1649

Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 53353 Pardubice

Účel stanoviska: Odstranění stavby

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě &7265&. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude &7265& ani &G001&, jako zmocněnec &7265&, účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

**GasNet Služby, s.r.o.**

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

**Zápis do obchodního rejstříku:** Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

**Certificate of incorporation:** Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, [info@gasnet.cz](mailto:info@gasnet.cz), [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002704494 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eva Strnadová'.

GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311  
Eva Strnadová  
Technik externích požadavků-Čechy  
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy  
EVA.STRNADOVA@GASNET.CZ

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

**Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002704494 ze dne 19.10.2022.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 53353 Pardubice. K.ú.: Litomyšl- část st.p.č. 1649.

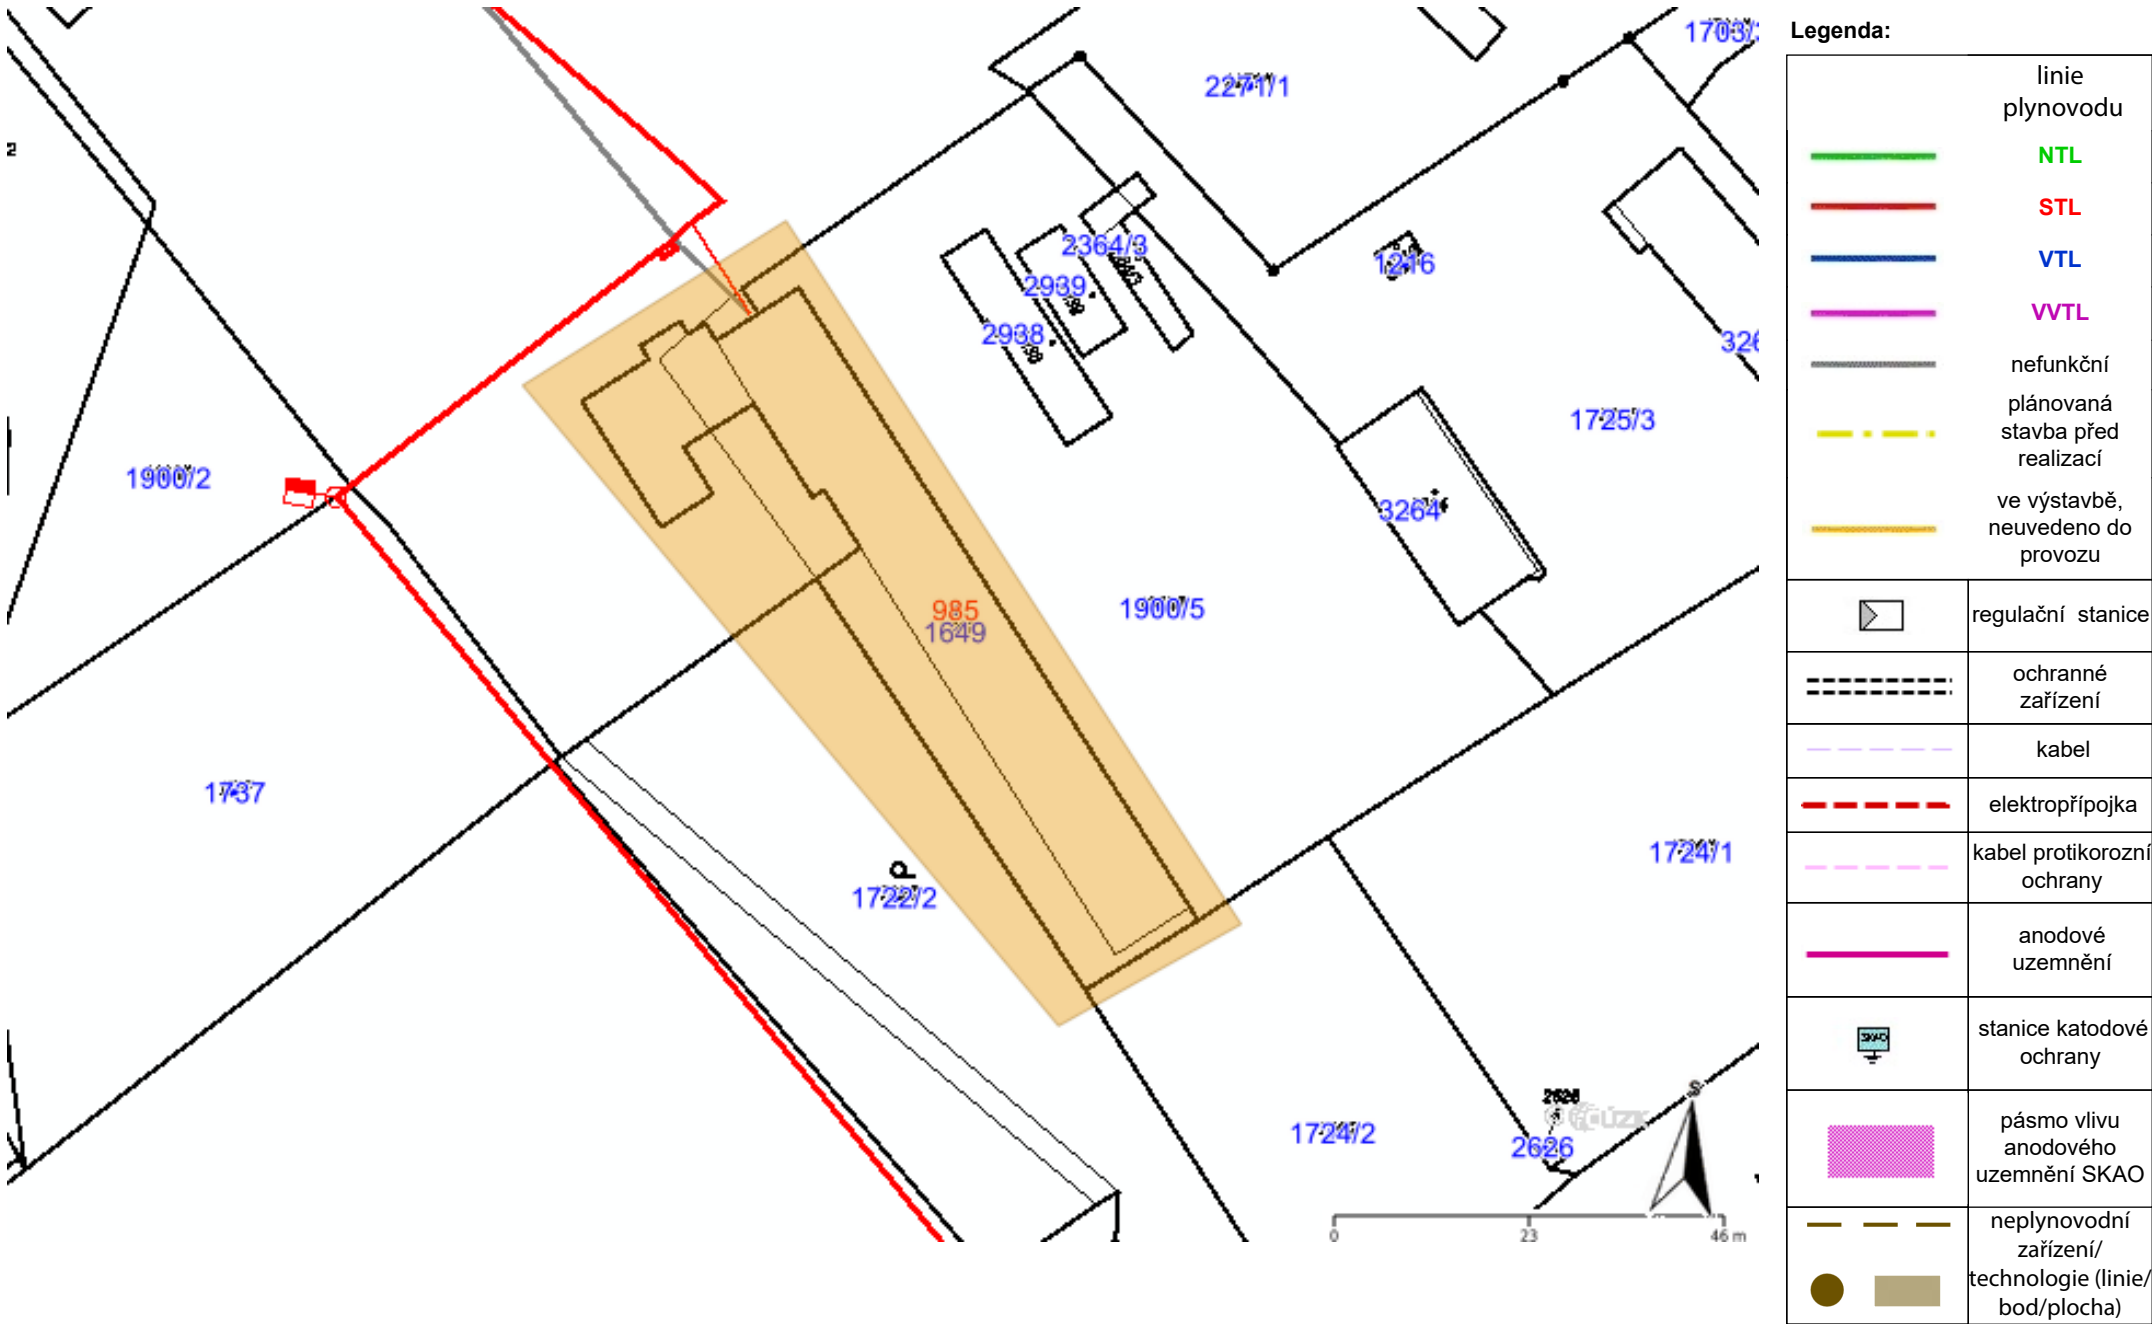


**Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002704494 ze dne 19.10.2022.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 53353 Pardubice. K.ú.: Litomyšl- část st.p.č. 1649.



**Legenda:**

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	VTSL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)

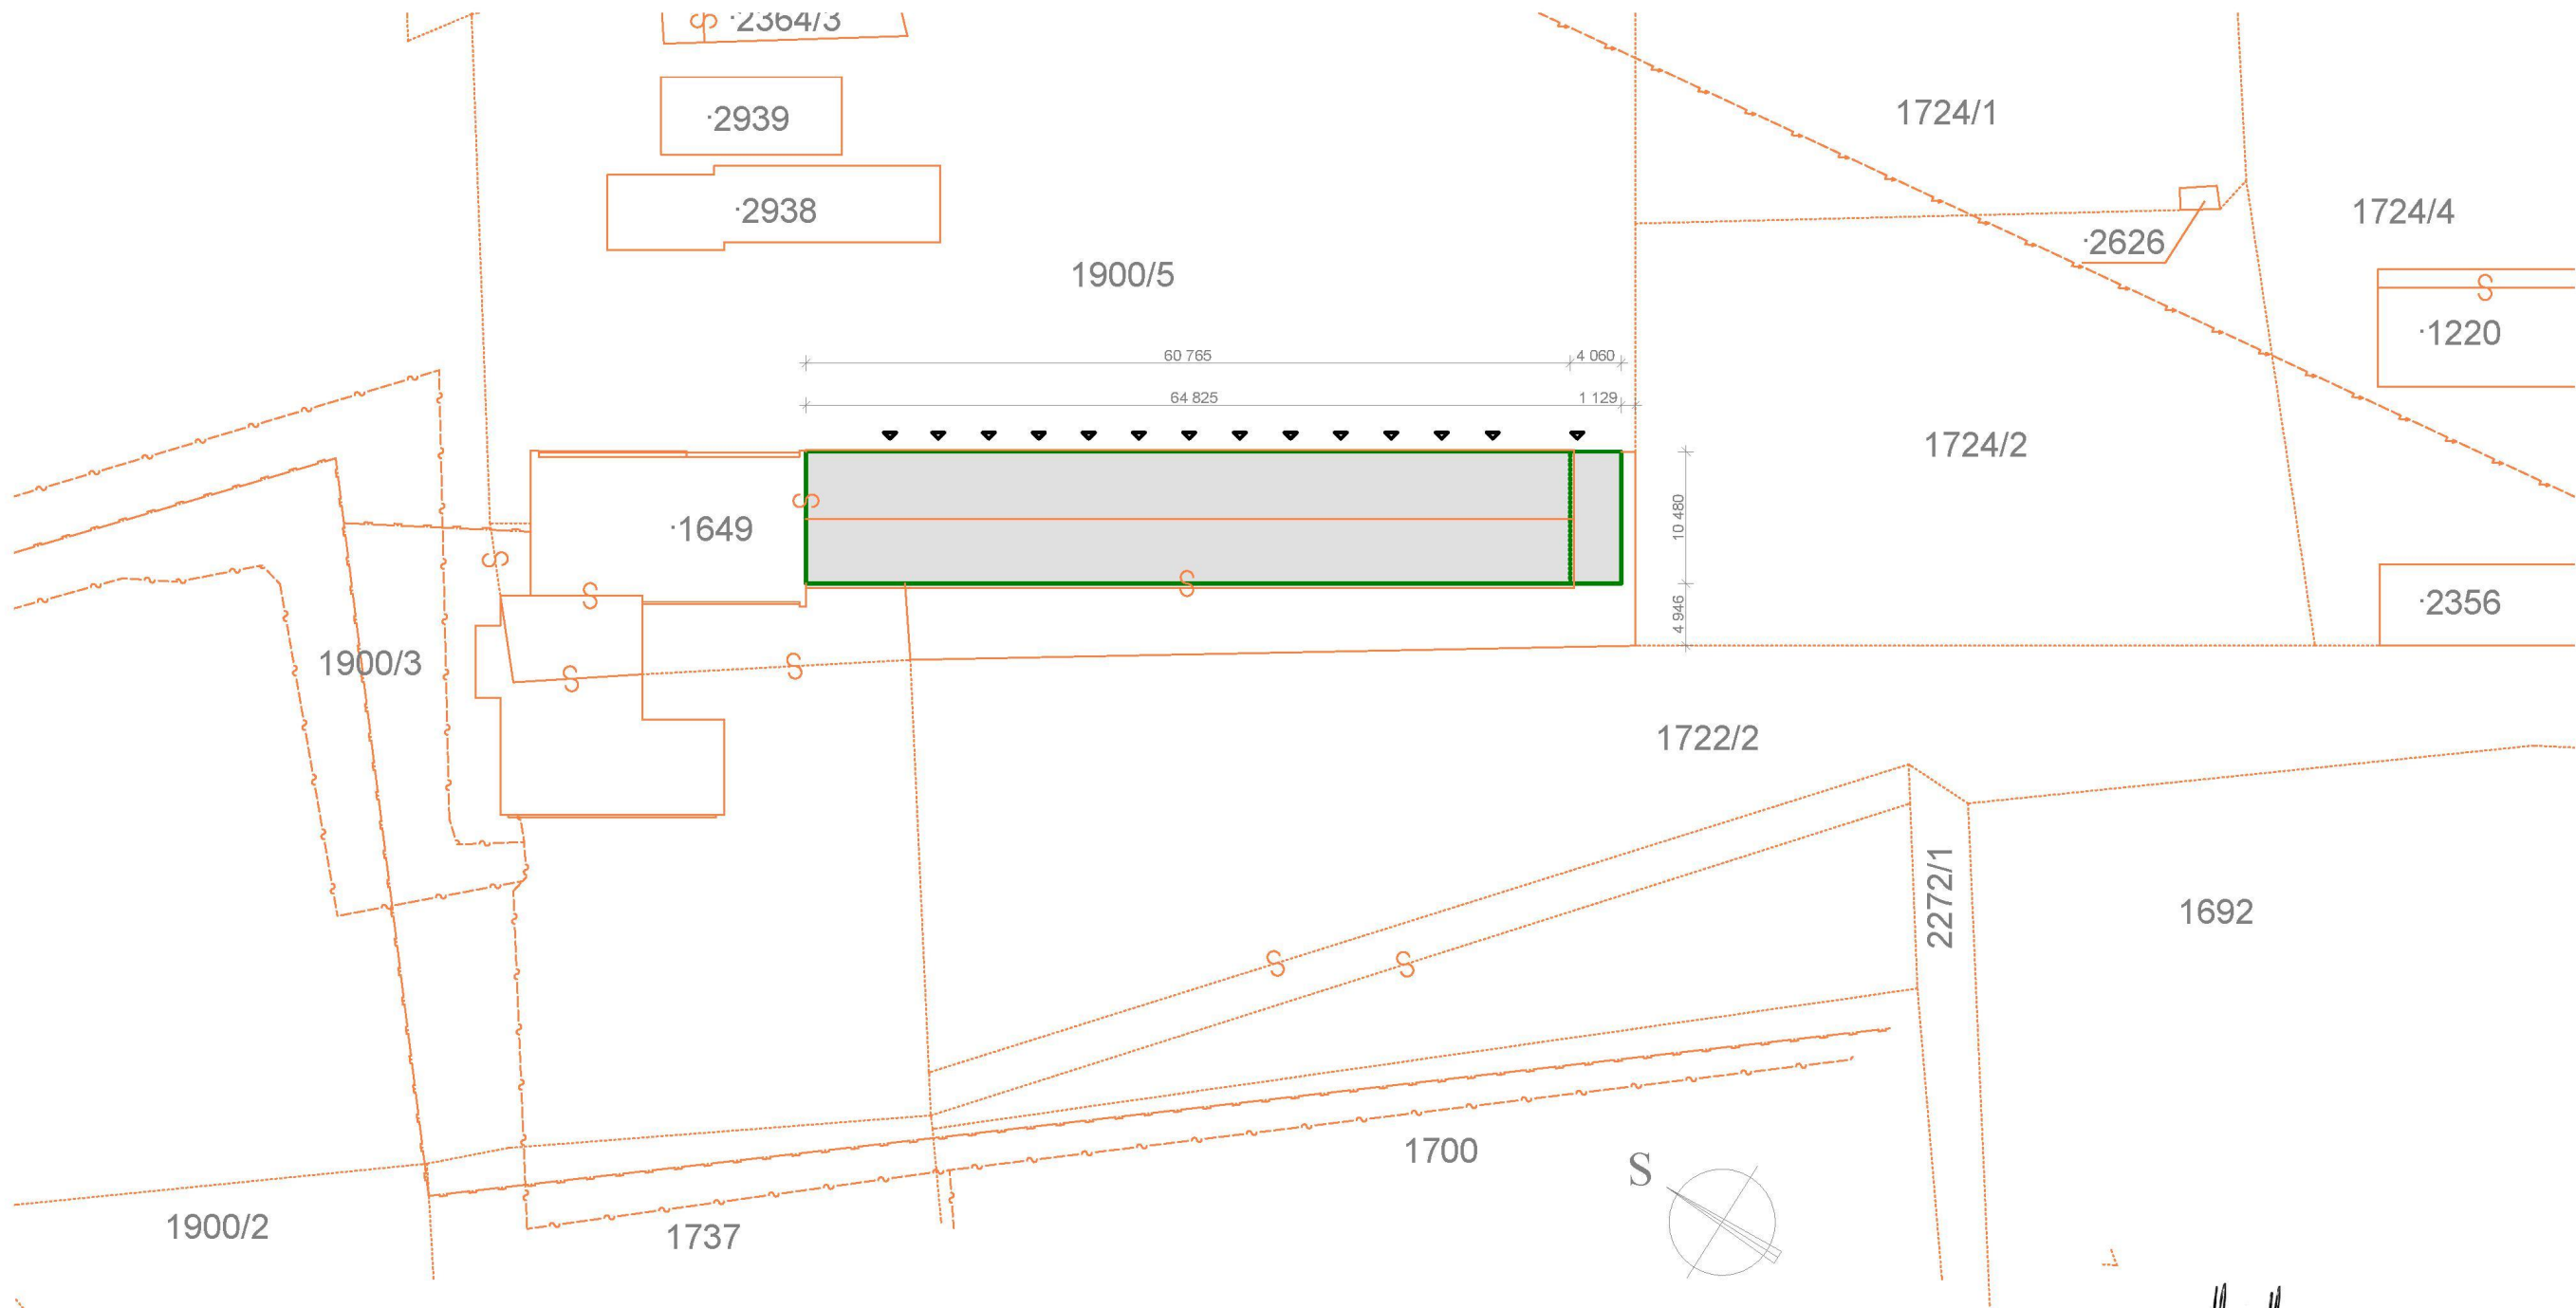

LEGENDA

- HRANICE POZEMKŮ
- HRANICE STAVEBNÍCH POZEMKŮ
- ZÁJMOVÝ OBJEKT
- OBRYŠ STŘECHY
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- ZEMNÍ VEDENÍ O<sub>2</sub>
- STL PLYNOVOD
- ODSTRAŇOVANÁ ČÁST OBJEKTU

OBJEKT BUDE ODPOJEN OD SÍTÍ:

VODA BUDE ODPOJENA V HLAVNÍ  
(ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI OBJEKTU).

TOPENÍ BUDE ODPOJENO V HLAVNÍ  
(ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI OBJEKTU).

ELEKTRO - BUDE PROVEDENO PROVIZORNÍ  
PŘEPOJENÍ PRO ADMINISTRATIVNÍ ČÁST  
OBJEKTU A TEPRVE POTÉ BUDOU PROBÍHAT  
BOURACÍ PRÁCE.

Vypracoval:	Odp. projektant:	Odp. zástupce:	
J. Vodehnal	STAVITELSTVÍ JOKEŠ spol.s r.o.	Ing. Josef Jokeš	
Investor: SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice			
Akce:			
ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OBJEKTU Litomyšl, T. G. Masaryka č. p. 985			č. arch.: 064 - 22
			datum: IX. 2022
Příloha: SITUACE			měřítko: 1:500
			č. výkresu: C. 2