




WS5/1-CYKY-0.7x2.5
WL01.1-CYKY-J.4x3.5
ULOŽENO VE VÝKOPU DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.1

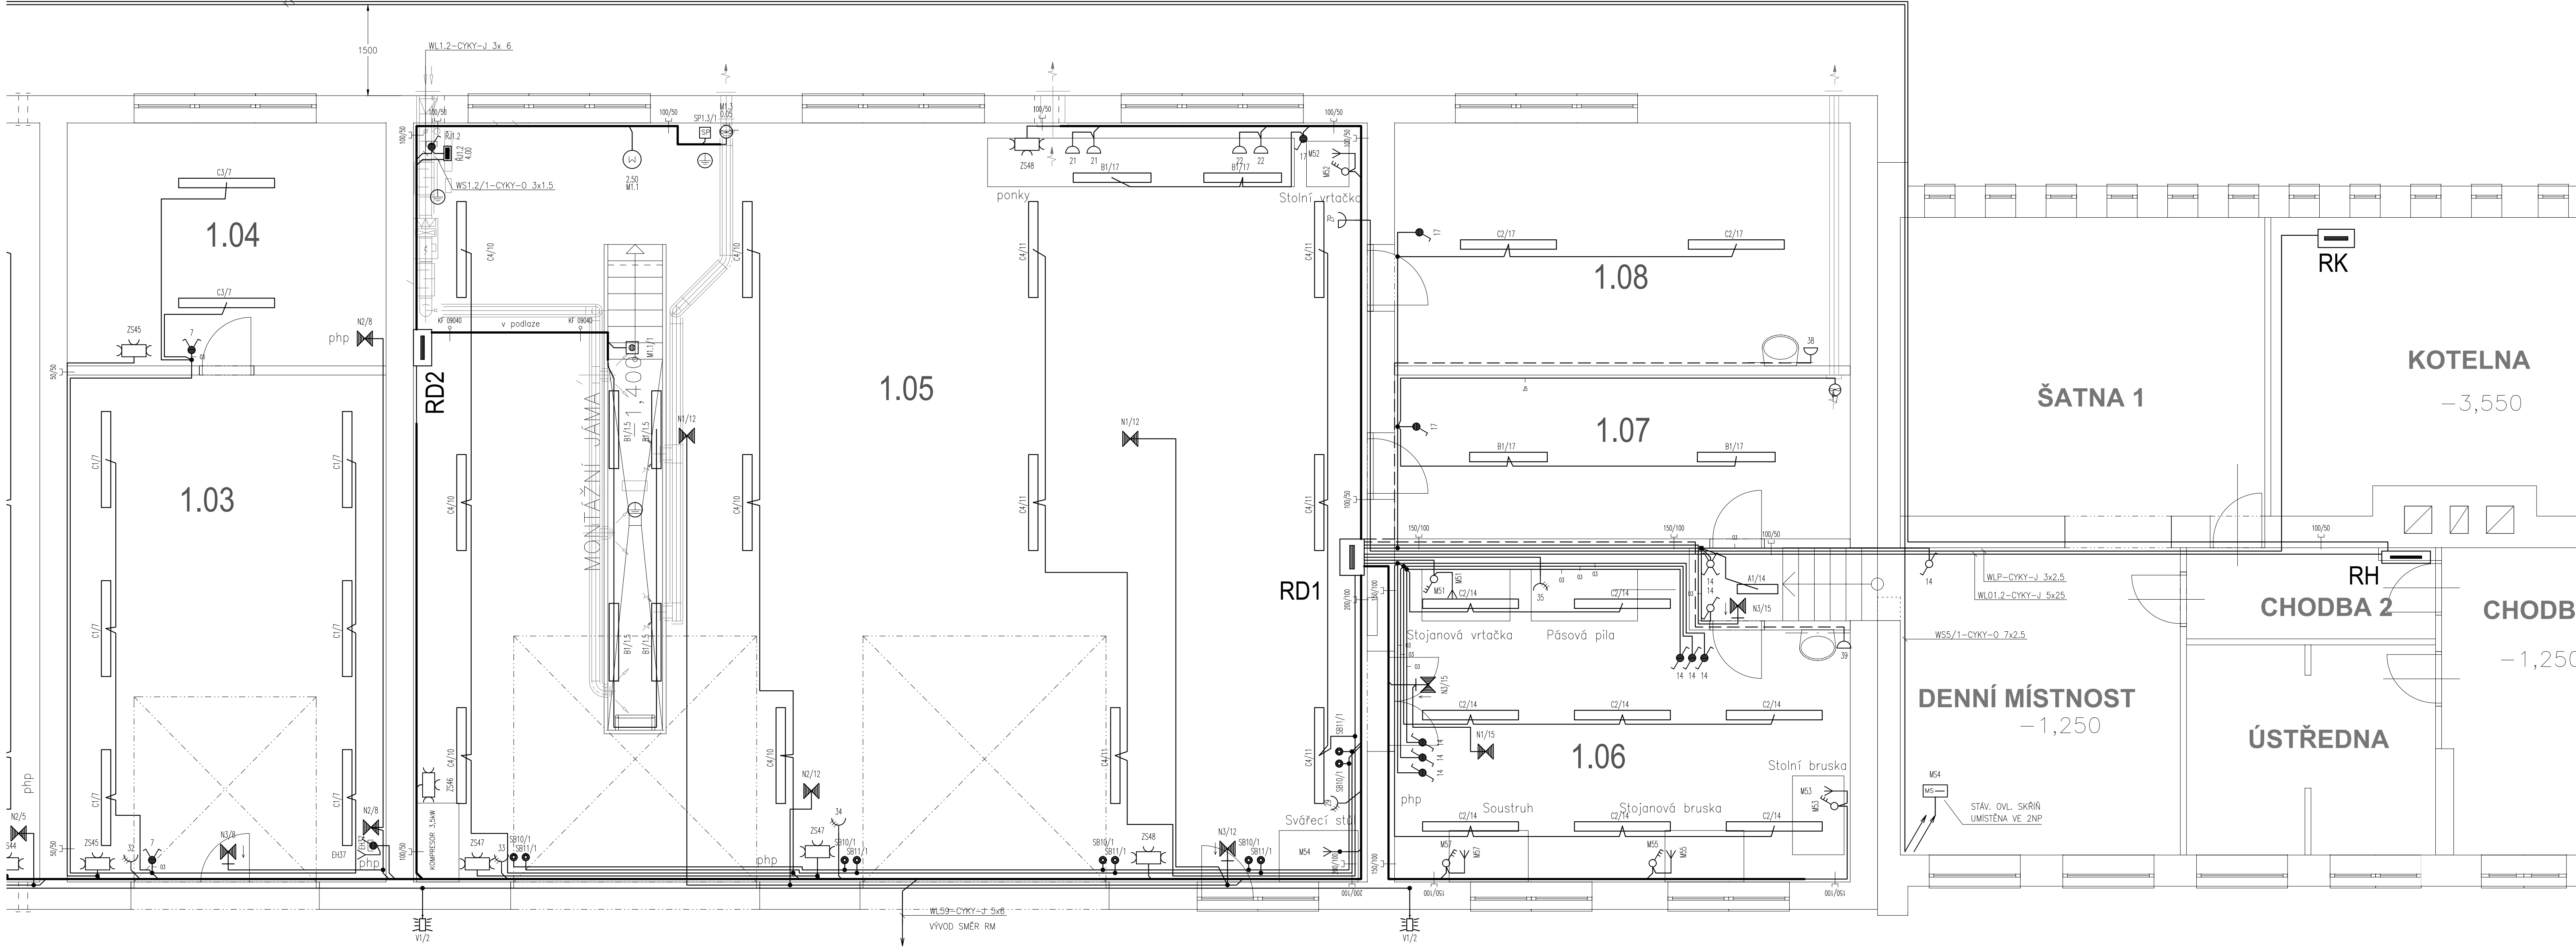

DETAIL OSAZENÍ VENKOVNÍCH SVÍTIDEL

LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
Č.M.	NÁZEV
1.01	GRÁŽE
1.02	GRÁŽE
1.03	SKLAD DOPR. ZNAČENÍ
1.04	SKLAD DOPR. ZNAČENÍ
1.05	SERVISNÍ DÍLNA
1.06	SERVISNÍ DÍLNA
1.07	SKLAD NÁHDARNÍCH DÍLŮ
1.08	SKLAD NÁHDARNÍCH DÍLŮ
1.09	CHODBA

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUT. ODPOJENIM V PŘÍPADĚ PORUCHY
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
DLE ČSN 332000-4-41 ed.3 PROVĚST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ (čl. 411.3.1.2)

VYPRACOVAL ing. D. Hajzler 	ODP.PROJ.PROFESE ing. D. Hajzler	KONTROLOVAL ing. D. Hajzler	ODP.PROJ.STAVBY ing. J. Jokeš	ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO SEDIŠTE 31 570 01 LITOMYŠL	
KRAJ:		OBEK: Litomyšl			
INVESTOR: SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice					
NOVOSTAVBA GARÁŽÍ, SERVISNÍ DÍLNY A TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ – SÚS LITOMYŠL Litomyšl, T. G. Masaryka č. p. 985 D-1.4.5 Elektroinstalace a hromosvod				FORMÁT	6 A4
				DATUM	17.01.2023
				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
				ZAK.ČÍSLO:	
Elektroinstalace část 1				ARCHIVNÍ ČÍSLO	Č.VÝKRESU
				25-102	D-1.4.5.4