


VYPRACOVAL ing. D. Hajzler	ODP.PROJ.PROFESE ing. D. Hajzler	KONTROLOVAL ing. D. Hajzler	ODP.PROJ.STAVBY ing. J. Jokeš	ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO SEDLIŠTĚ 31 570 01 LITOMYŠL	
					
KRAJ:		OBEC: Litomyšl			
INVESTOR: SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice					
NOVOSTAVBA GARÁŽÍ, SERVISNÍ DÍLNY A TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ – SÚS LITOMYŠL Litomyšl, T. G. Masaryka č. p. 985 D-1.4.5 Elektroinstalace a hromosvod				FORMÁT	-
				DATUM	17.01.2023
				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	-
				ZAK.ČÍSLO:	
Rozváděč RVO+SS300				ARCHIVNÍ ČÍSLO 25-102	Č.VÝKRESU D-1.4.5.10

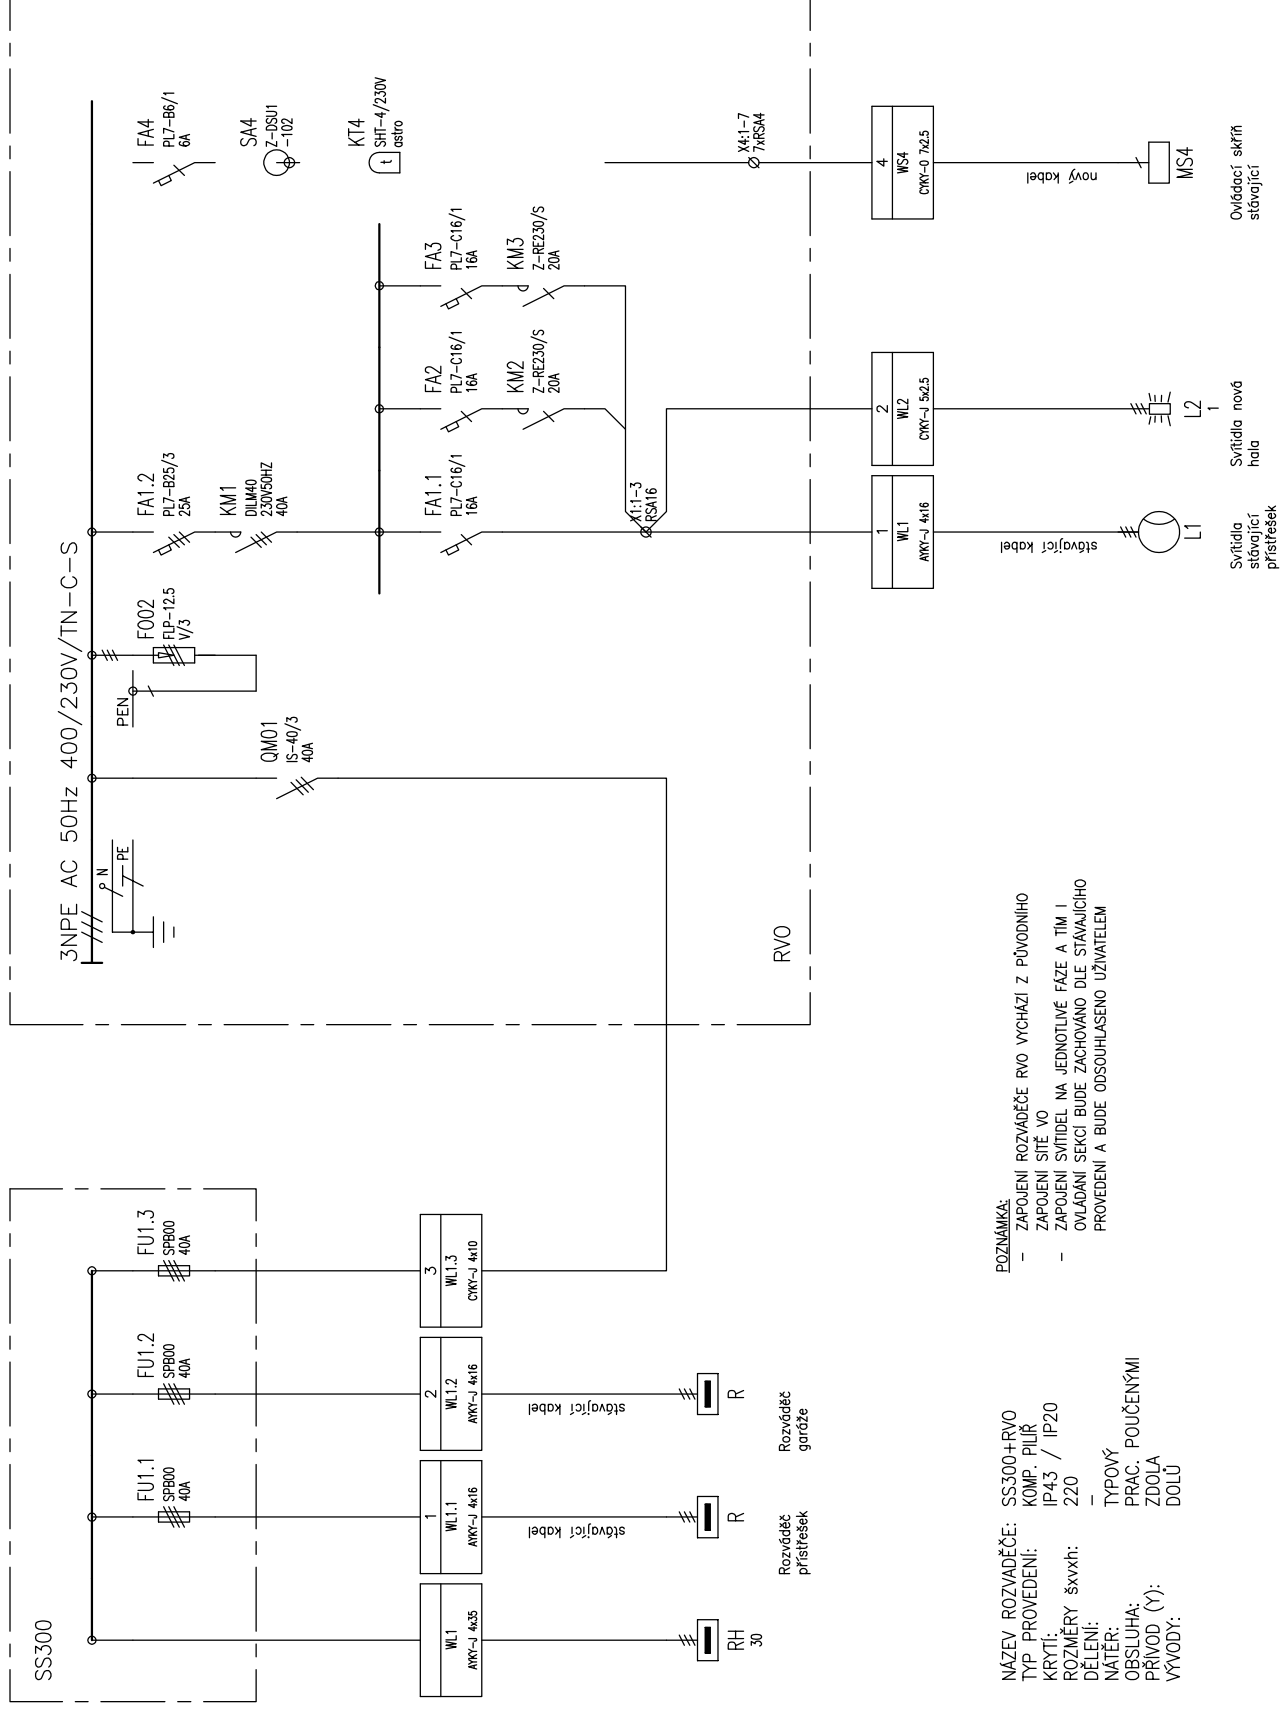

LIST1

SS300+RVO	SS300+RVO
KOMP. PILIŘ	KOMP. PILIŘ
IP43 / IP20	IP43 / IP20
220	220
–	–
TYPOVÝ	TYPOVÝ
PRAC. POUČENÝMI	PRAC. POUČENÝMI
ZDOLA	ZDOLA
DOLŮ	DOLŮ

POZNÁMKA:

- ZAPOJENÍ ROZVÁDEČE RVO VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍHO ZAPOJENÍ SÍTĚ VO
- ZAPOJENÍ SVÍTEL NA JEDNOTLIVÉ FÁZE A TÍM I OVLADÁNÍ SEKCI BUDE ZACHOVÁNO DLE STÁVAJÍCÍHO PŘEVÝŠENÍ. JEHO PROVEDENÍ BUDE ODPOUHLASENO UŽIVATELEM

TYPVÝ
 PRAC. POUČENÝMI
 ZDOLA
 DOLŮ

ovládání VO				
stýkač 1	stýkač 2	stýkač 3	astr. hodiny	

