



PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA - PROVIZORNÍ STAV

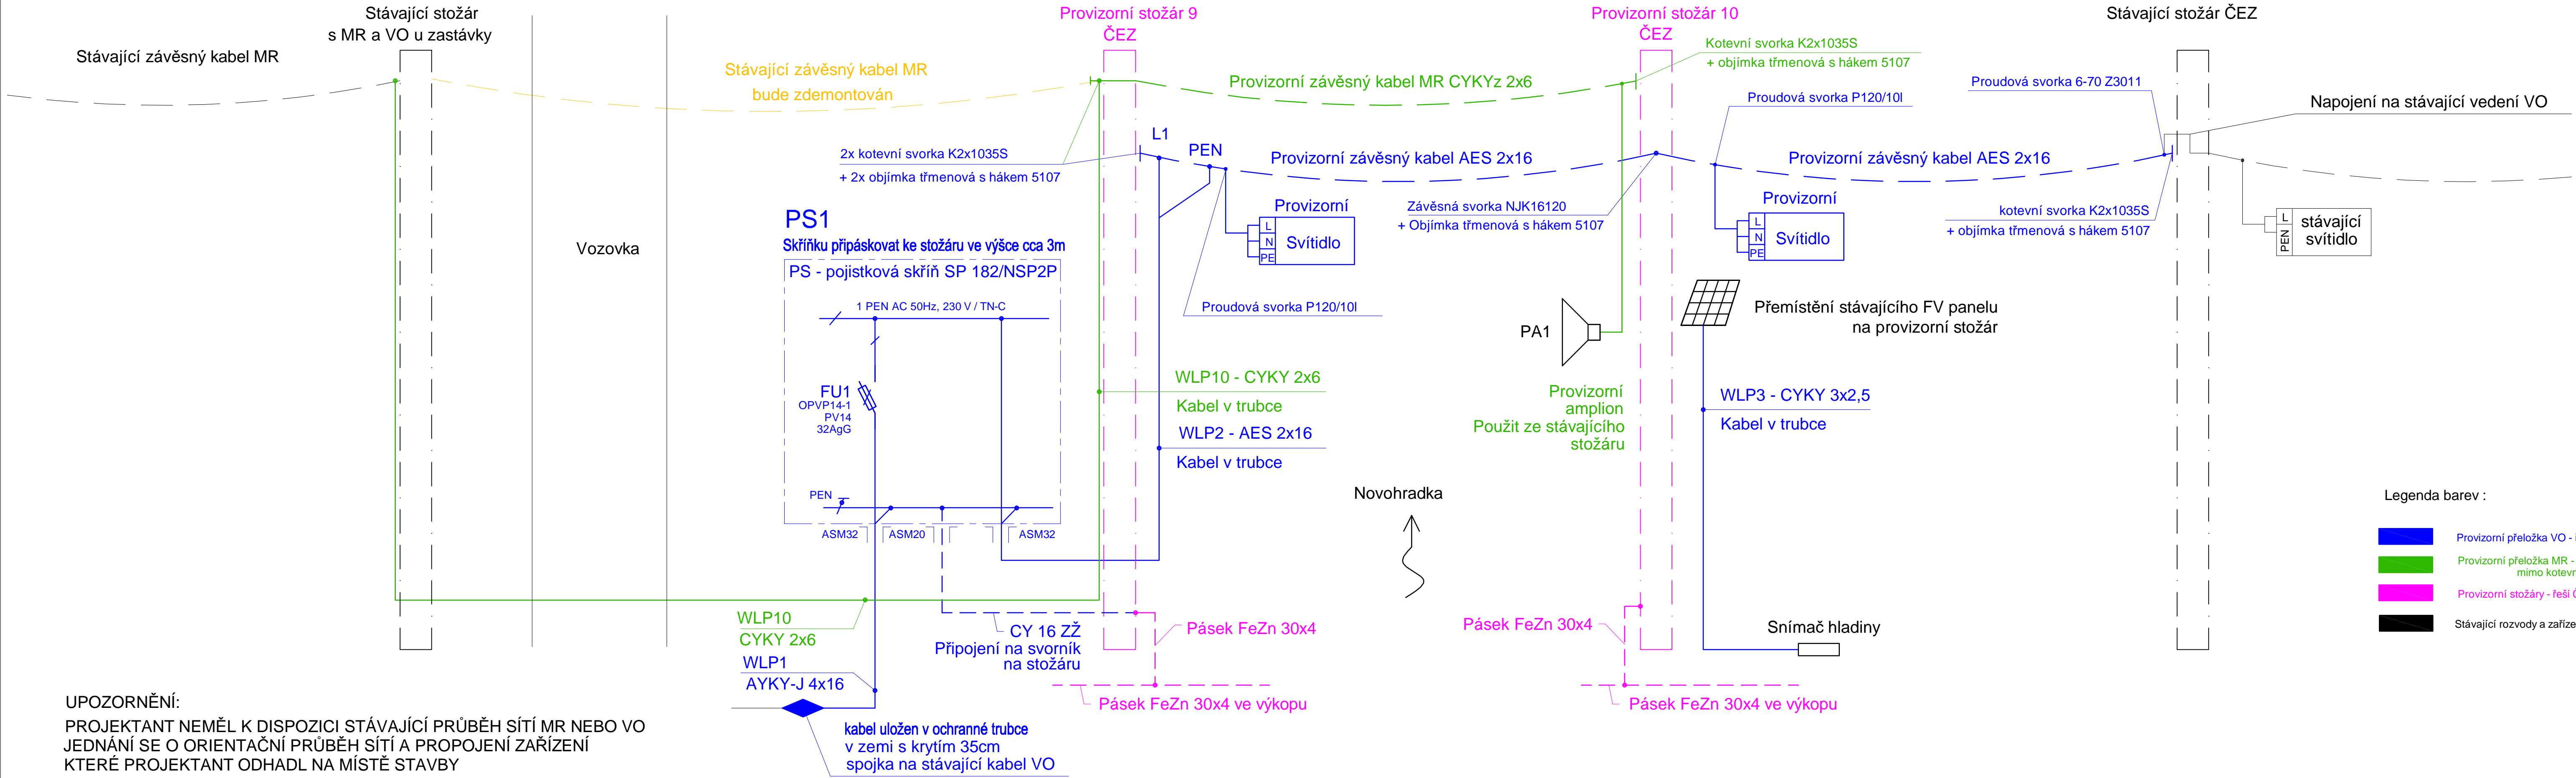

SO 430
PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK				
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV				
KRESLIL:	KOLEKTIV		 ELKOR ELEKTROPROJEKTY MAŘÁKOVA 1149, 570 01 LITOMYŠL E-MAIL: PROJEKTY@ELKOR.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. PETR KORTYŠ			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN ZÁŘECKÝ	<i>Jan Zářecký</i>		
ZODP. PROJEKTANT SO:	ING. PETR KORTYŠ	<i>Petr Kortyš</i>		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. FRANTIŠEK ČERNÍK	<i>František Černík</i>		
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: CHRUDIM	OBEC: HROCHŮV TýNEC-BLÍŽŇOV	ČISTUPEŘ:	PDPS
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 530 33 PARDUBICE			ZAK.ČÍSLO:	2346-21-3
AKCE:			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2346
REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32265-1 BLÍŽŇOVICE			DATUM:	5-6/2021
ČÁST: SO 430 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ			FORMÁT:	-
OBSAH:			MĚŘITKO:	-
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA - PROVIZORNÍ STAV			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: 5.