


## Legenda


- 1 sloup přisvětlení - nová pozice
- sloup přisvětlení - rušený
- zapínací místo VO
- RR skříňka ručního řízení
- Ř radič SSZ
- vedení VO nové
- vedení VO stávající
- stávající chránička VO
- stavební zábor
- stavební úpravy
- nové nebo obnovené VDZ

## Legenda kabelových tras

- 35/60 – silové kabely (1x110)
- stáv. chránička – silové kabely

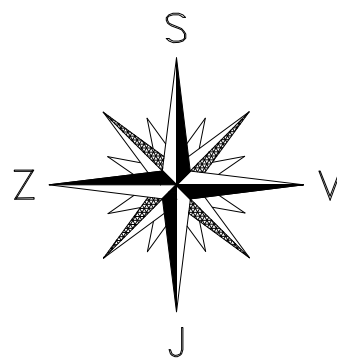

## VZOROVÉ ŘEZY TRASOU KABELŮ VO

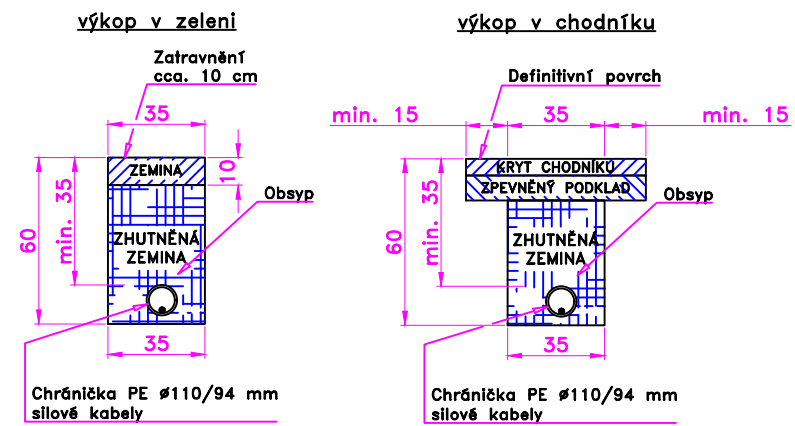

## LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ – ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN NADZEMNÍ – ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – OBEC OSTŘEŠANY
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ – CETIN a.s.
- VODOVODNÍ ŘAD – VAK PARDUBICE a.s.
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – VAK PARDUBICE a.s.
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ – VAK PARDUBICE a.s.
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ – OBEC OSTŘEŠANY
- STL PODZEMNÍ PLYNOVOD – GRIDSERVICES, s.r.o.

Poloha všech inženýrských sítí vyznačených ve výkrese je pouze informativní, a proto bude potřeba před zahájením zemních prací nechat všechny inženýrské sítě vytyčit. Práce v blízkosti zařízení jiných správců musí být prováděny ručně a s maximální opatrností. Umístění zařízení VO musí být provedeno dle ČSN 736005 a platného vyjádření správců podružních zařízení. V případě kolize trasy kabelů VO s vedením jiných správců dojde k odklonu trasy kabelů VO. V případě kolize základu sloupu VO s kabely jiných správců, bude v základu sloupu VO pro tyto kabely zřízen vstup.

## Zpracovatel části elektro - AŽD Praha s.r.o.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	DAVID PETŘÍK			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN MACHEK			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: PARDUBICE	OBEC: OSTŘEŠANY	STUPEŇ:	PDPS
INVESTOR: OBEC OSTŘEŠANY, OSTŘEŠANY 202, 530 02 PARDUBICE			ZAK.ČÍSLO:	2057-19-3
AKCE: OSTŘEŠANY – KŘIŽOVATKA SILNIC III/34026 A III/34030 SE SSZ			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2057
OBJEKT: D.4. SO 431 – NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE			DATUM:	4/2020
OBSAH:			FORMÁT:	2 x A4
KOORDINAČNÍ SITUACE			MĚŘITKO:	1:250
			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				D.4.3

D.4.  
PDPS