


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

A) VE VOLNÉM TERÉNU

B) V KOMUNIKACI

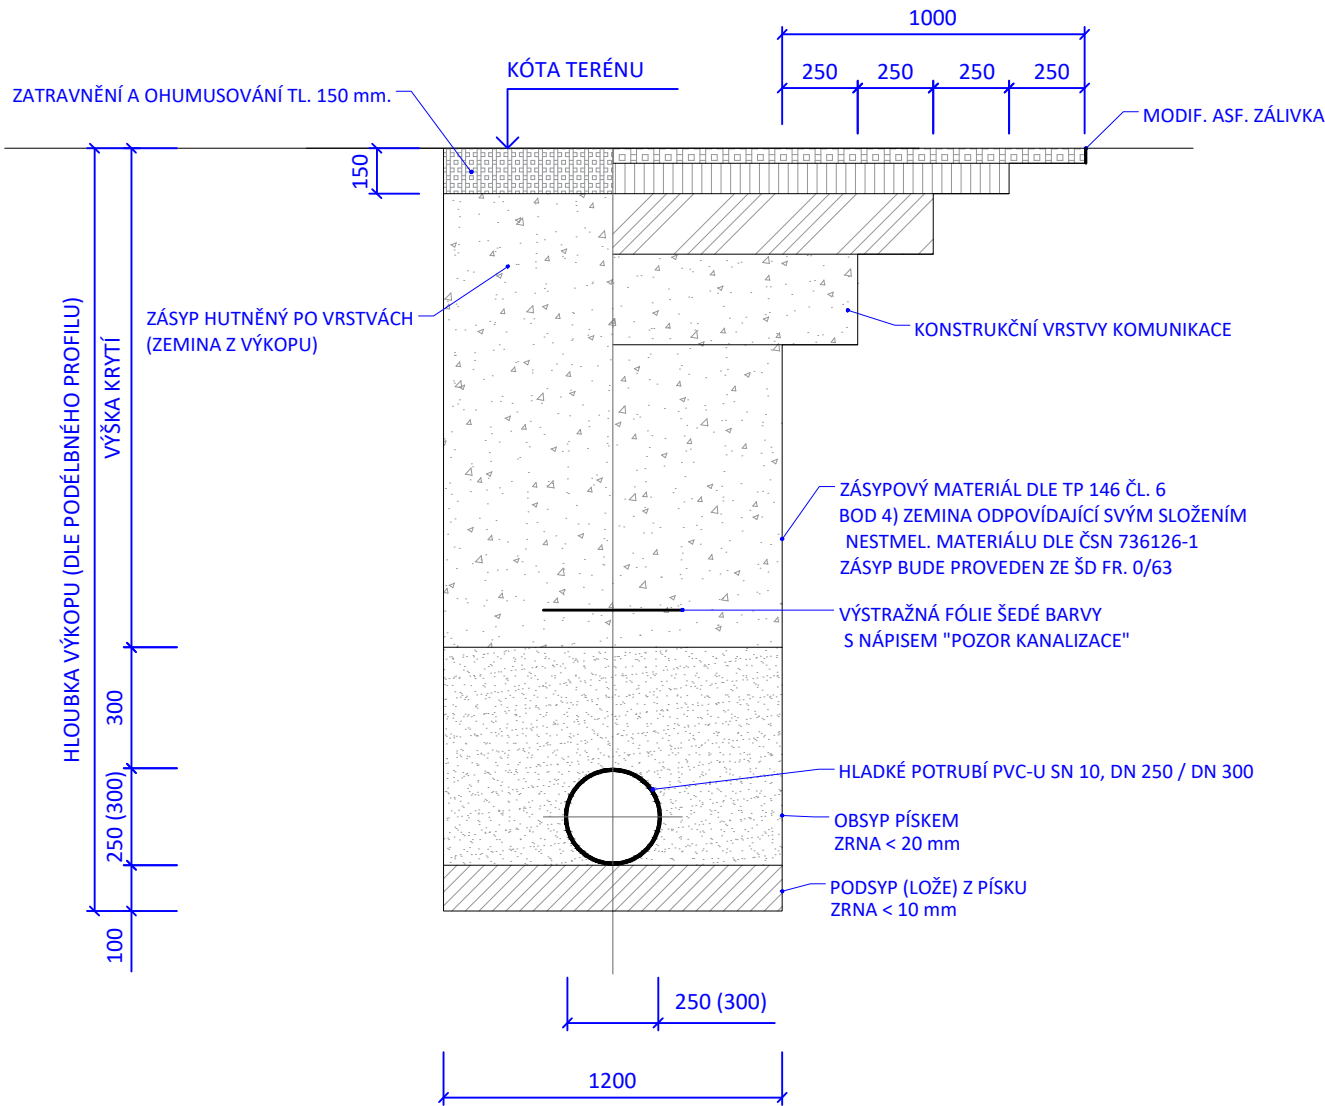

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,30 m BUDE RÝHA PAŽENA
PŘÍMO NAD TRUBKOU NEHUTNÍT DO VÝŠE 30 cm
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ PI-MNOŽSTVÍ ASF. POJIVA 1,00 kg/m² POSTŘÍK SPOJOVACÍ SPA-MNOŽSTVÍ ASF. POJIVA 0,30 kg/m²
PŘI VÝKOPU, ZÁSYPU, OBSYPU A PODSYPU BUDOU DODEZÉNY VEŠKERÉ SOUVYSEJÍCÍ NORMY, TP A TKP, ZEJMÉNA PAK
ČSN 721006, ČSN 736005, ČSN 736133, TP 146, TP 170, TKP3, TKP4

Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: B.p.v.



Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div>KOZPLEX CR</div>	
Ing. Kamil Urbánek	Jiří Savruk	Ing. František Haburaj, Ph.D.		
		Ing. Michal Švarc		
Kraj: Pardubický	Obec s rozšířenou působností: Pardubice			
Stavebník: Obec Mikulovice, Valčíkova 52, Mikulovice, 530 02 Pardubice 2				
SILNICE III/34031 - MIKULOVICE DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VALČÍKOVA A DEVOTYHO			Stupeň	PDPS
			Datum	Červenec 2024
			Zakázkové číslo	2024-340 (CPLX)
			Formát	A4
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			Měřítko: 1:250	Příloha: D.3