

Číslo vyjádření: 024070235727

Vyřizuje: Ing. Pavol Lomnický

Tel.:

Mobil: 603 899 860

E-mail: pavol.lomnický@vschrudim.cz

Datum: 26.06.2024

PRODIN a.s.

Bohuslava Derková

K Vápence č.p. 2745

530 02 Zelené Předměstí

Třemošnice nad Doubravou parc. č. 212, 281, 300/12, 300/135, 300/190, 300/195, 300/218, 300/241, 300/258, 300/260, 300/2 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Odstranění vlečky SÚS Pardubického kraje, Třemošnice (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: PRODIN a.s., Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence, č.p. 2745, 53002

1. V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje Vodárenská společnost Chrudim, a. s. (dále VS Chrudim). V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

2. S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

a. VS Chrudim požaduje dodržení následujících odstupových vzdáleností:

- i. Mezi půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí **v souběhu 1,0 m** a v křížení dle ČSN 736005.
- ii. Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.
- iii. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí **do průměru 500 mm včetně, 1,5 m.**
- iv. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí **nad průměr 500 mm, 2,5 m.**
- v. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí o průměru nad 200 mm, jejichž **dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle čísla iii) nebo iv) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.**

- b. Při přípravě a provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní a kanalizační řad poškodit, je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to:
- Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim - Petr Leszkow, tel. 603 899 872, petr.leszkow@vschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
 - Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim o vytýčení vodovodního a kanalizačního řadu v naší správě - Radek Drahý, tel: 603 899 849, radek.drahy@vschrudim.cz. *(Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození).*
 - Provede vyznačení polohy vytýčeného vodovodního a kanalizačního řadu přímo na staveništi.
 - Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů (tohoto řadu), zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.).
 - Obnažený vodovodní a kanalizační řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim přizván ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
 - Každé poškození vodovodního a kanalizačního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na příslušný provoz VS Chrudim.


3. Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání.



Ing. Martin Soudek, Ph.D.
ředitel vodohospodářských služeb

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Třemošnice nad Doubravou parc. č. 212, 281, 300/12, 300/135, 300/190, 300/195, 300/218, 300/241, 300/258, 300/260, 300/262, 300/264, 300/267, 300/270, 300/3, 300/6, 300/63, 300/83, 416, 417, 419, 424/2, 536/3, 551/2, 551/4, 589, 598, 599, 600, 724, 73, 74, 748, 750, 848/19, 848/7, 849/6, 872, 899, 987, Závratec parc. č. 511/2, 511/4

Přílohy: Mapa_O24070235727.pdf
Provoz: Heřmanův Městec

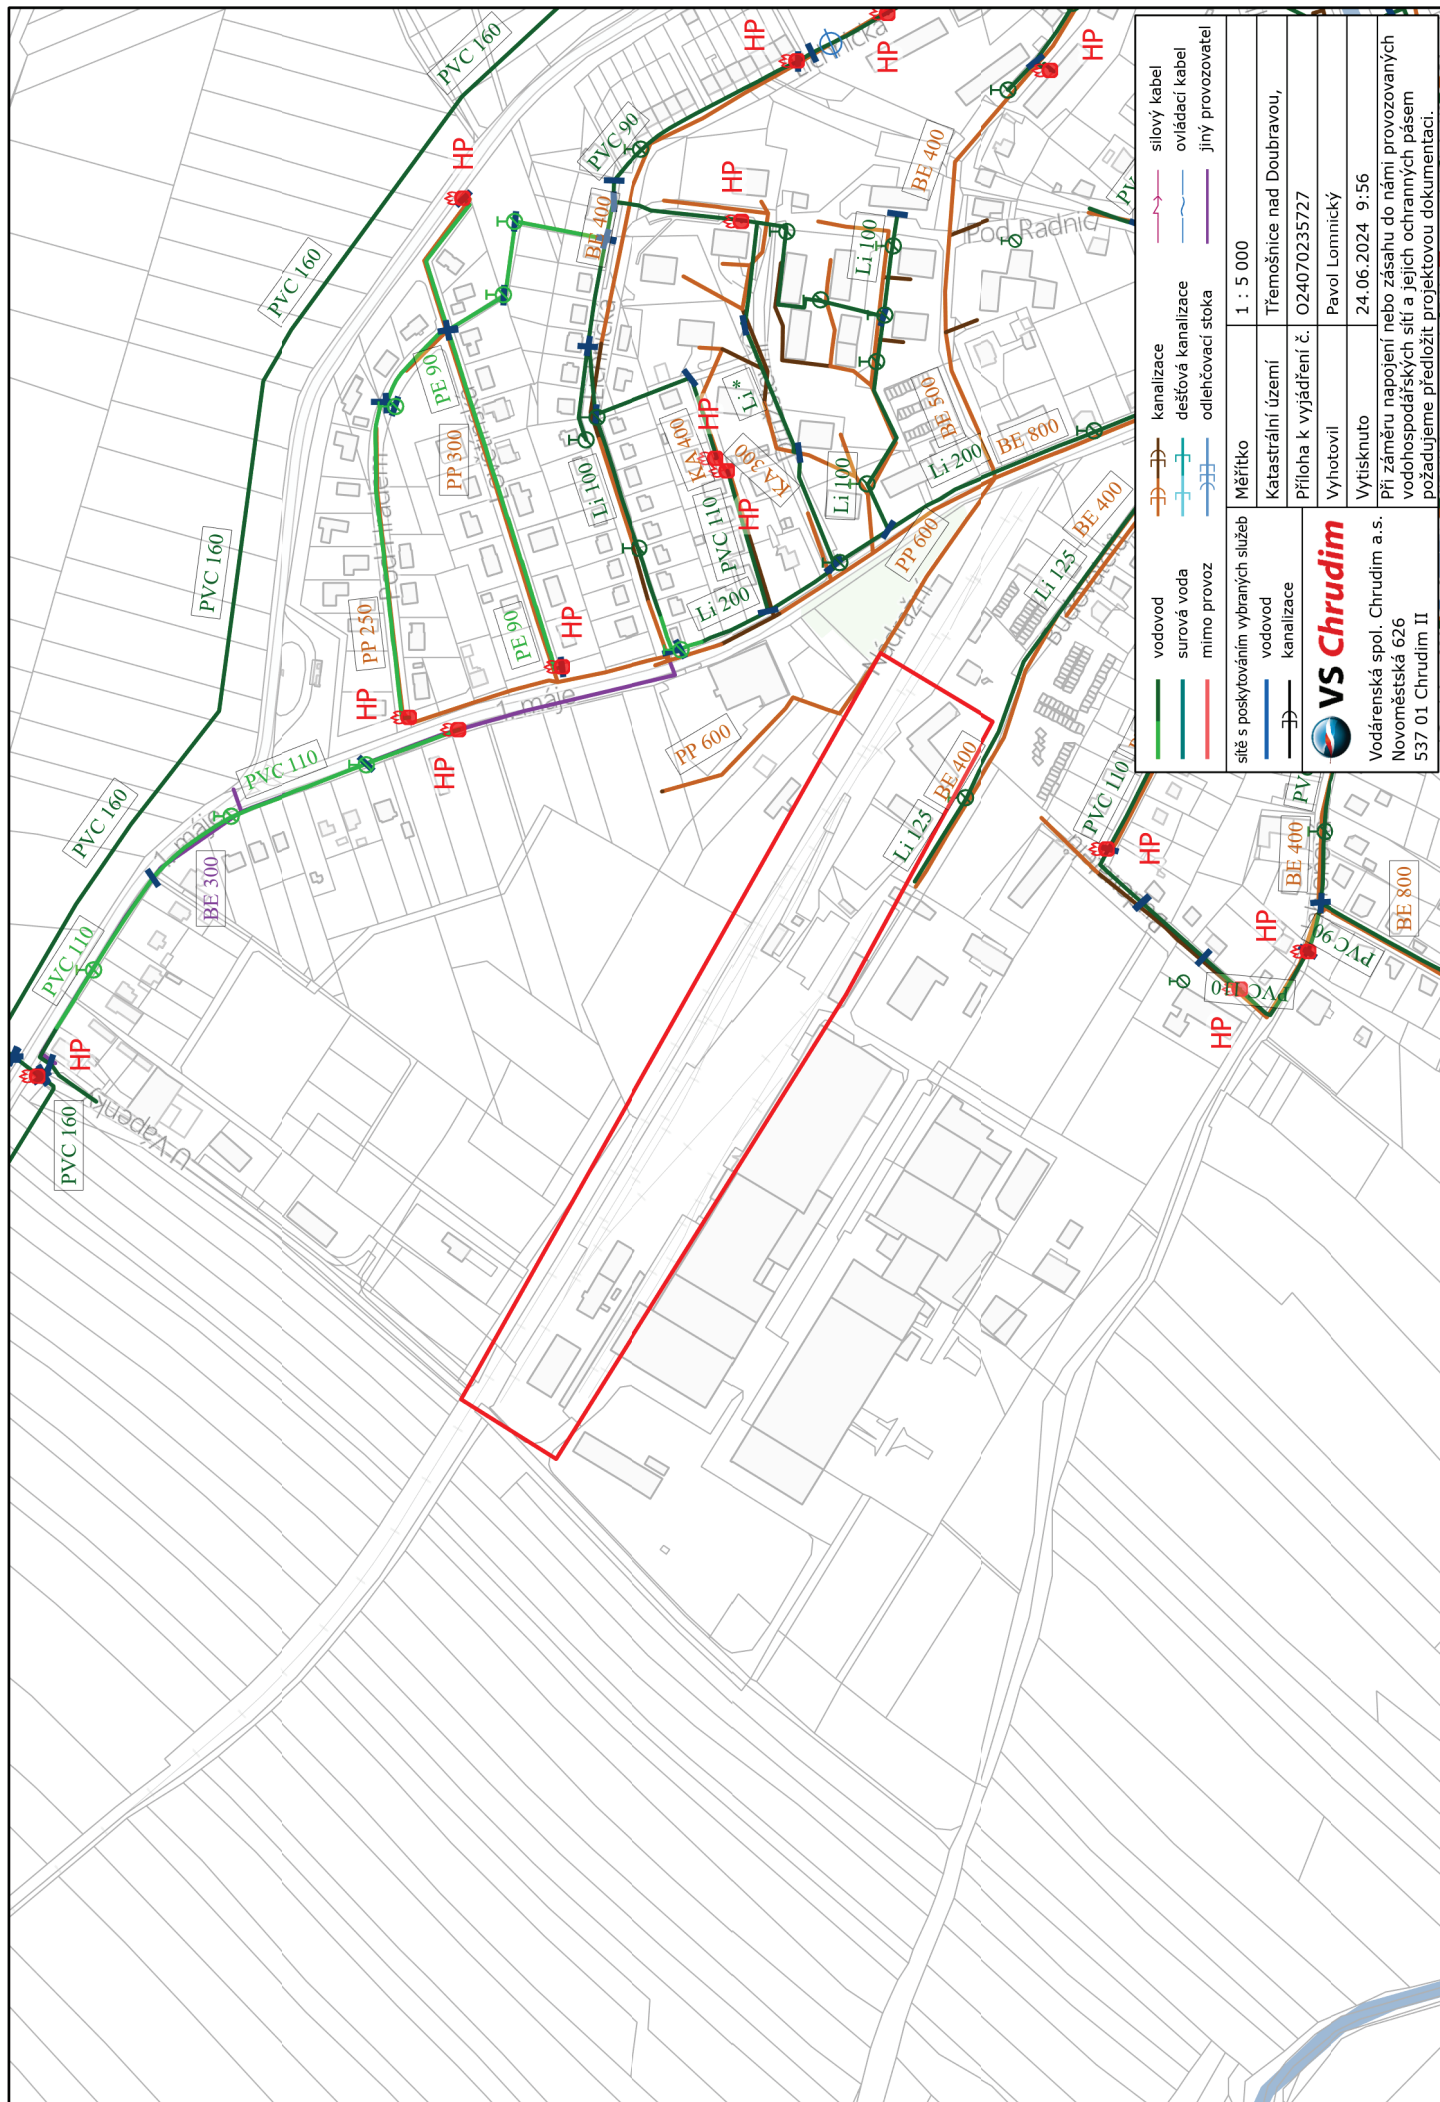

Vodárenská spol. Chrudim a.s.
Novoměstská 626
537 01 Chrudim II