
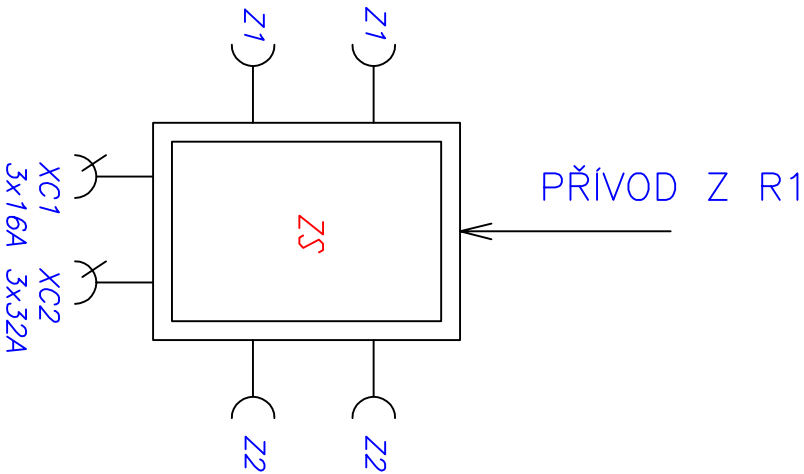


ZÁSUVKOVÁ SKŘIŇ ZS

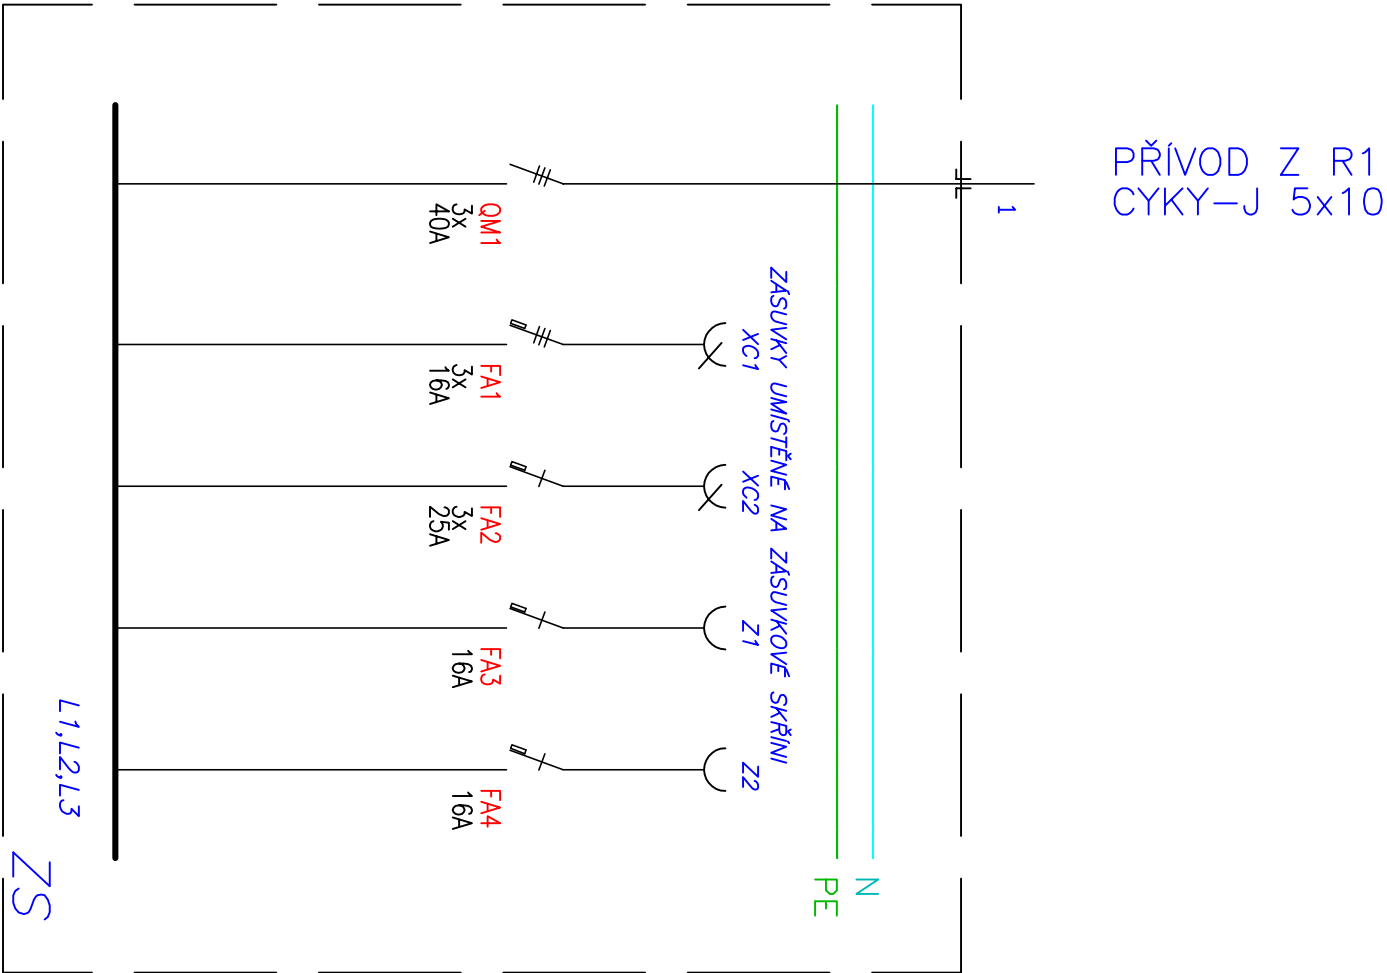


PLASTOVÁ ROZVODNICE NA PLOCHU IP43/20  
(VENKOVNÍ PŘÍKRYTÍ)

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA  
3+N+PE, STŘ. 50 Hz, 400/230 V TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

QM1	TŘÍPÓLOVÝ SPÍNAČ 3x40A	1 KS
FA1	TŘÍPÓLOVÝ JISTIČ 16A/3/B	1 KS
FA2	TŘÍPÓLOVÝ JISTIČ 25A/3/B	1 KS
FA3-4	JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ 16A/1/B	2 KS

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP=338,80 m.n.m. BpV

Název stavby:									
HALA NA SÚL LITOMYŠL									
Místo stavby:									
k.ú. Litomyšl, areál SÚS Litomyšl, p.č. 1900/3, p.č. 2361/1									
Objednatel:									
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 33 Pardubice									
Generální projektant:						APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička			
Autor návrhu:						-			
HPP:						Ing. Karel Marek			
Projektant:						Ing. Petr Hasenöhrl			
Zodp. projektant:						Ing. Petr Hasenöhrl			
Kraj:				Pardubický		Formát		A4	
Stav. úřad:				Litomyšl		Revize:		00	
Datum						12/2016			
Číslo zakázky:						P3616			
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ									
Objekt:						D1-01 HALA			
Část:						D1-01-5 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			
Obsah přílohy:						ZÁSUVKOVÁ SKŘIŇ ZS			
Autorizační razítko:						<div><div></div><div>APOLLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apollo@apollocz.cz www.apollocz.cz</div></div>			
Označení přílohy:						D1-01-5.04			
Měřitko:						-			
Číslo paré:						0			