ŘÍMSA NA NK
1:25

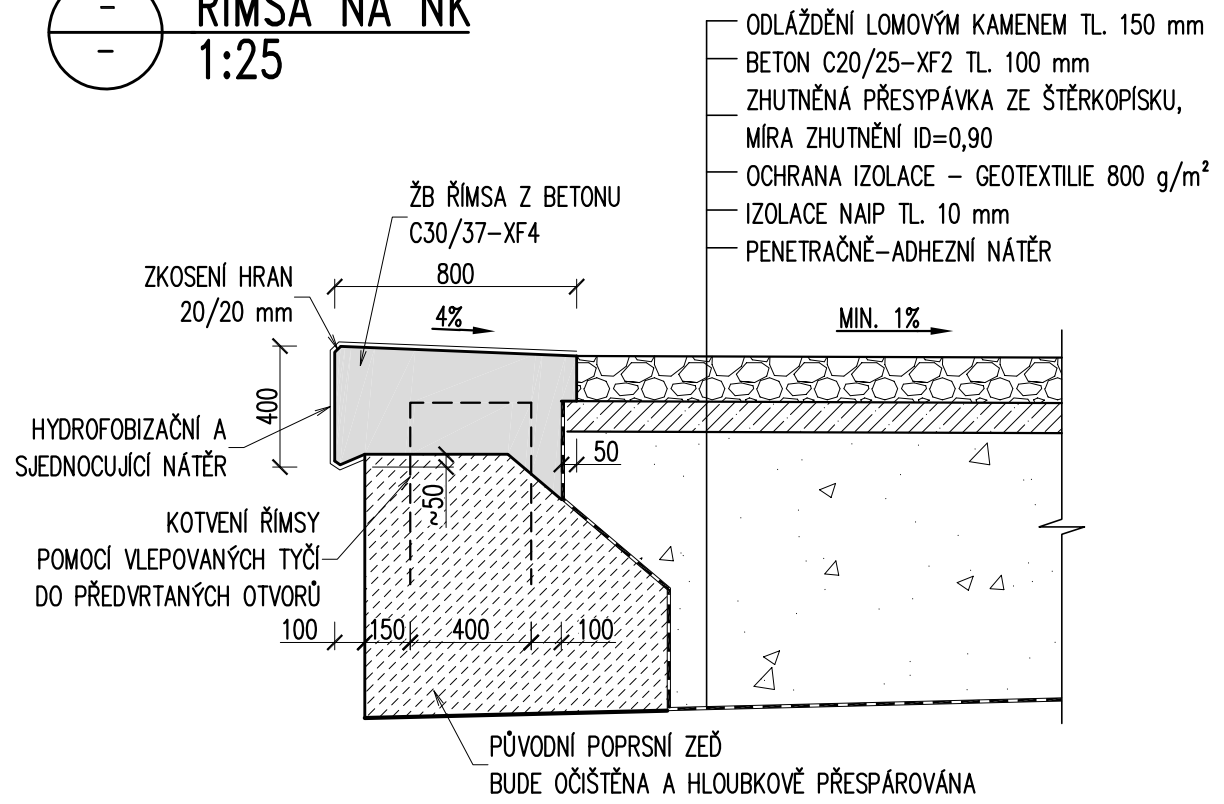

POZN.: POKUD TO BUDE VYŽADOVAT VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ,
MŮŽE BÝT PŮVODNÍ POPRSNÍ ZÍDKA ČÁSTEČNĚ ODBOURÁNA NEBO NADBETONOVÁNA!

OBRUBNÍK U VOZOVKY
1:25

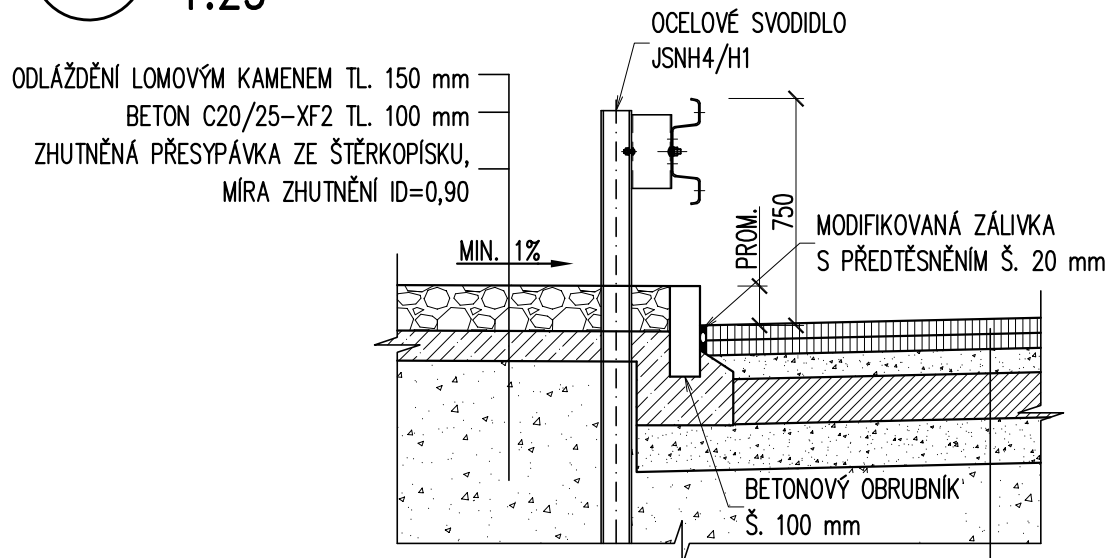

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11+ TL. 40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK DLE TP 102 0,25 kg/m²
ASFALTOVÝ BETON HRUBÝ ACP 16+ TL. 60 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK DLE TP 102 0,5 kg/m²
OBALOVANÉ KAMENIVO HRUBÉ ACP 16+ TL. 80 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 0,5 kg/m²
STABILIZACE CEMENTEM SC C3/4 TL. 150 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠD A TL. 150 mm
ZHUTNĚNÁ PŘESYPÁVKA ZE ŠTĚRKOPÍSKU, MÍRA ZHUTNĚNÍ ID=0,90

ŘÍMSA NA KŘÍDLE
1:25

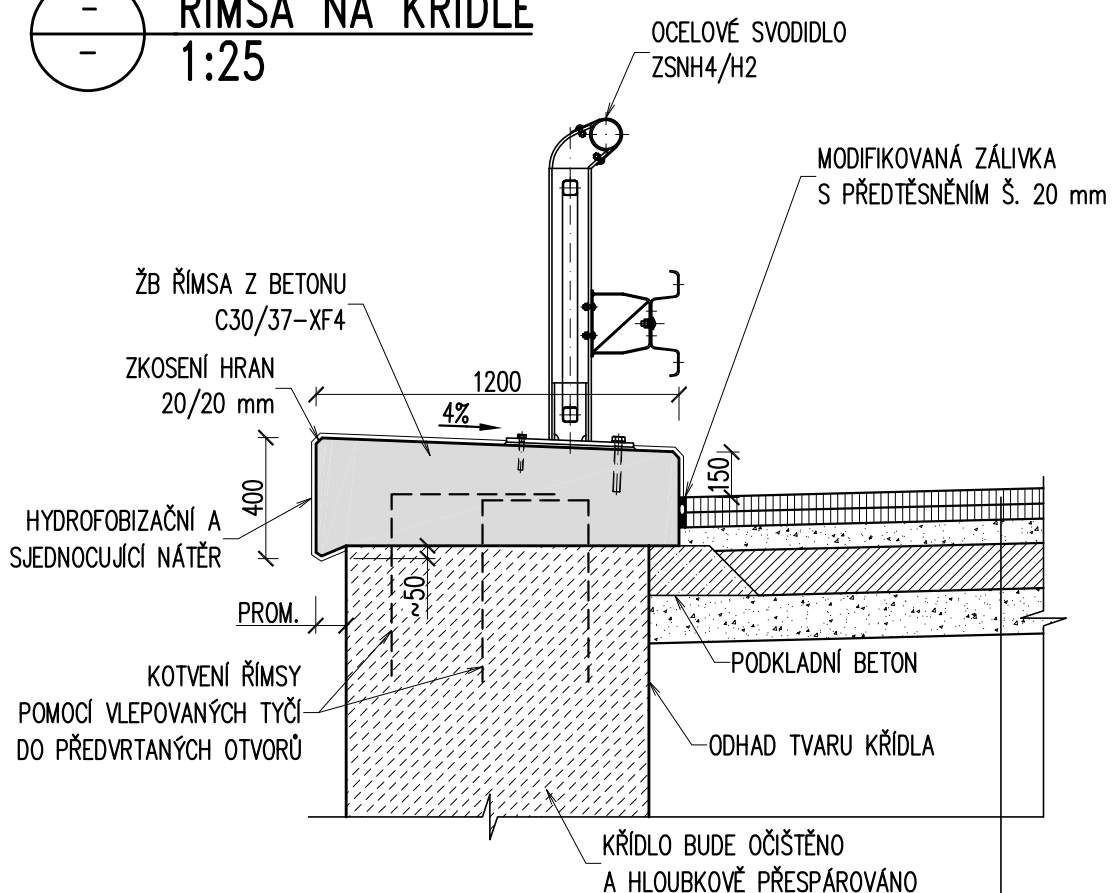

POZN.: POKUD TO BUDE VYŽADOVAT VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ,
MŮŽE BÝT KŘÍDLO ČÁSTEČNĚ ODBOURÁNO NEBO NADBETONOVÁNO!

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11+ TL. 40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK DLE TP 102 0,25 kg/m²
ASFALTOVÝ BETON HRUBÝ ACP 16+ TL. 60 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK DLE TP 102 0,5 kg/m²
OBALOVANÉ KAMENIVO HRUBÉ ACP 16+ TL. 80 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 0,5 kg/m²
STABILIZACE CEMENTEM SC C3/4 TL. 150 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠD A TL. 150 mm
ZHUTNĚNÁ PŘESYPÁVKA ZE ŠTĚRKOPÍSKU, MÍRA ZHUTNĚNÍ ID=0,90

SCHÉMA VÝZTUŽE
1:25

VÝZTUŽ ŘÍMSY ŠÍŘKY 800 mm

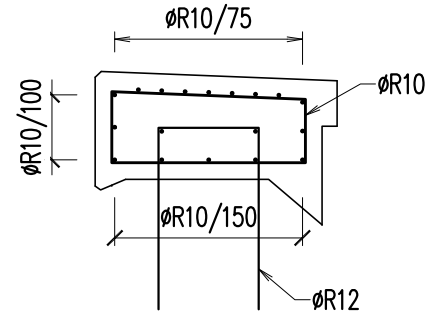

VÝZTUŽ ŘÍMSY ŠÍŘKY 1200 mm

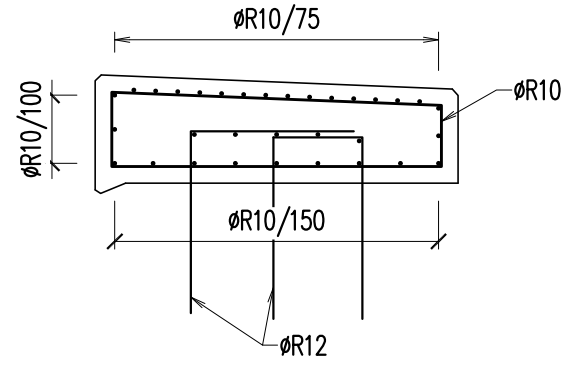

BETON ŘÍMS C30/37–XF4
S PŘÍMĚSÍ SKLENĚNÝCH VLÁKEN 0,6 kg/m3

POZNÁMKY:

1. PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELI DLE TP 84 A TKP KAP. 19 PRO STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C4+K8:
   SVODNICE:
   – ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM V MIN. TL. 70 μm
   SLOUPKY, MADLA A ZÁBRADELNÍ VÝPLNĚ:
   – OČIŠTĚNÍ POVRCHU MOŘENÍM V KYSELINĚ Be (DLE ČSN ISO 8501–1)
   – ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM TL. 70 μm
   – 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR EP TL. 70 μm
   – 1x PODKLADNÍ NÁTĚR EP TL. 80 μm
   – 1x VRCHNÍ NÁTĚR PUR TL. 60 μm
2. BAREVNÝ ODSTÍN VRCHNÍHO POLYURETANOVÉHO NÁTĚRU BUDE STANOVEN INVESTOREM.
3. VEŠKERÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL A KOTEVNÍ ŠROUBY BUDOU V POZINKOVANÉM (TL. 45 μm) NEBO NEREZOVÉM PROVEDENÍ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S–JTSK

TOP CON s.r.o. SERVIS

Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SÚS PARDUBICKÉHO KR.
ING. L. MAREK	ING. L. HLUŠÍ, Ph.D.	Místo stavby	ČESKÁ RYBNÁ
Vypracoval	Kontroloval	Datum	11/2018
ING. L. HLUŠÍ, Ph.D.	ING. L. MAREK	Účel	DSP+PDPS
		Měřítko	1:25
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz		Č.zakázky	39–18

REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 3542–3 ČESKÁ RYBNÁ
C – STAVEBNÍ ČÁST
C.2 – SO 201 – MOST

Číslo kopie

Číslo přílohy
C.2.8

DETAILY