


ŘAD "I" - PE100 - dn160 - SDR11 - PE 160x14,6 - DL.257,0m  
+ 13x PŘEPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK A VODOVODNÍCH ŘADŮ

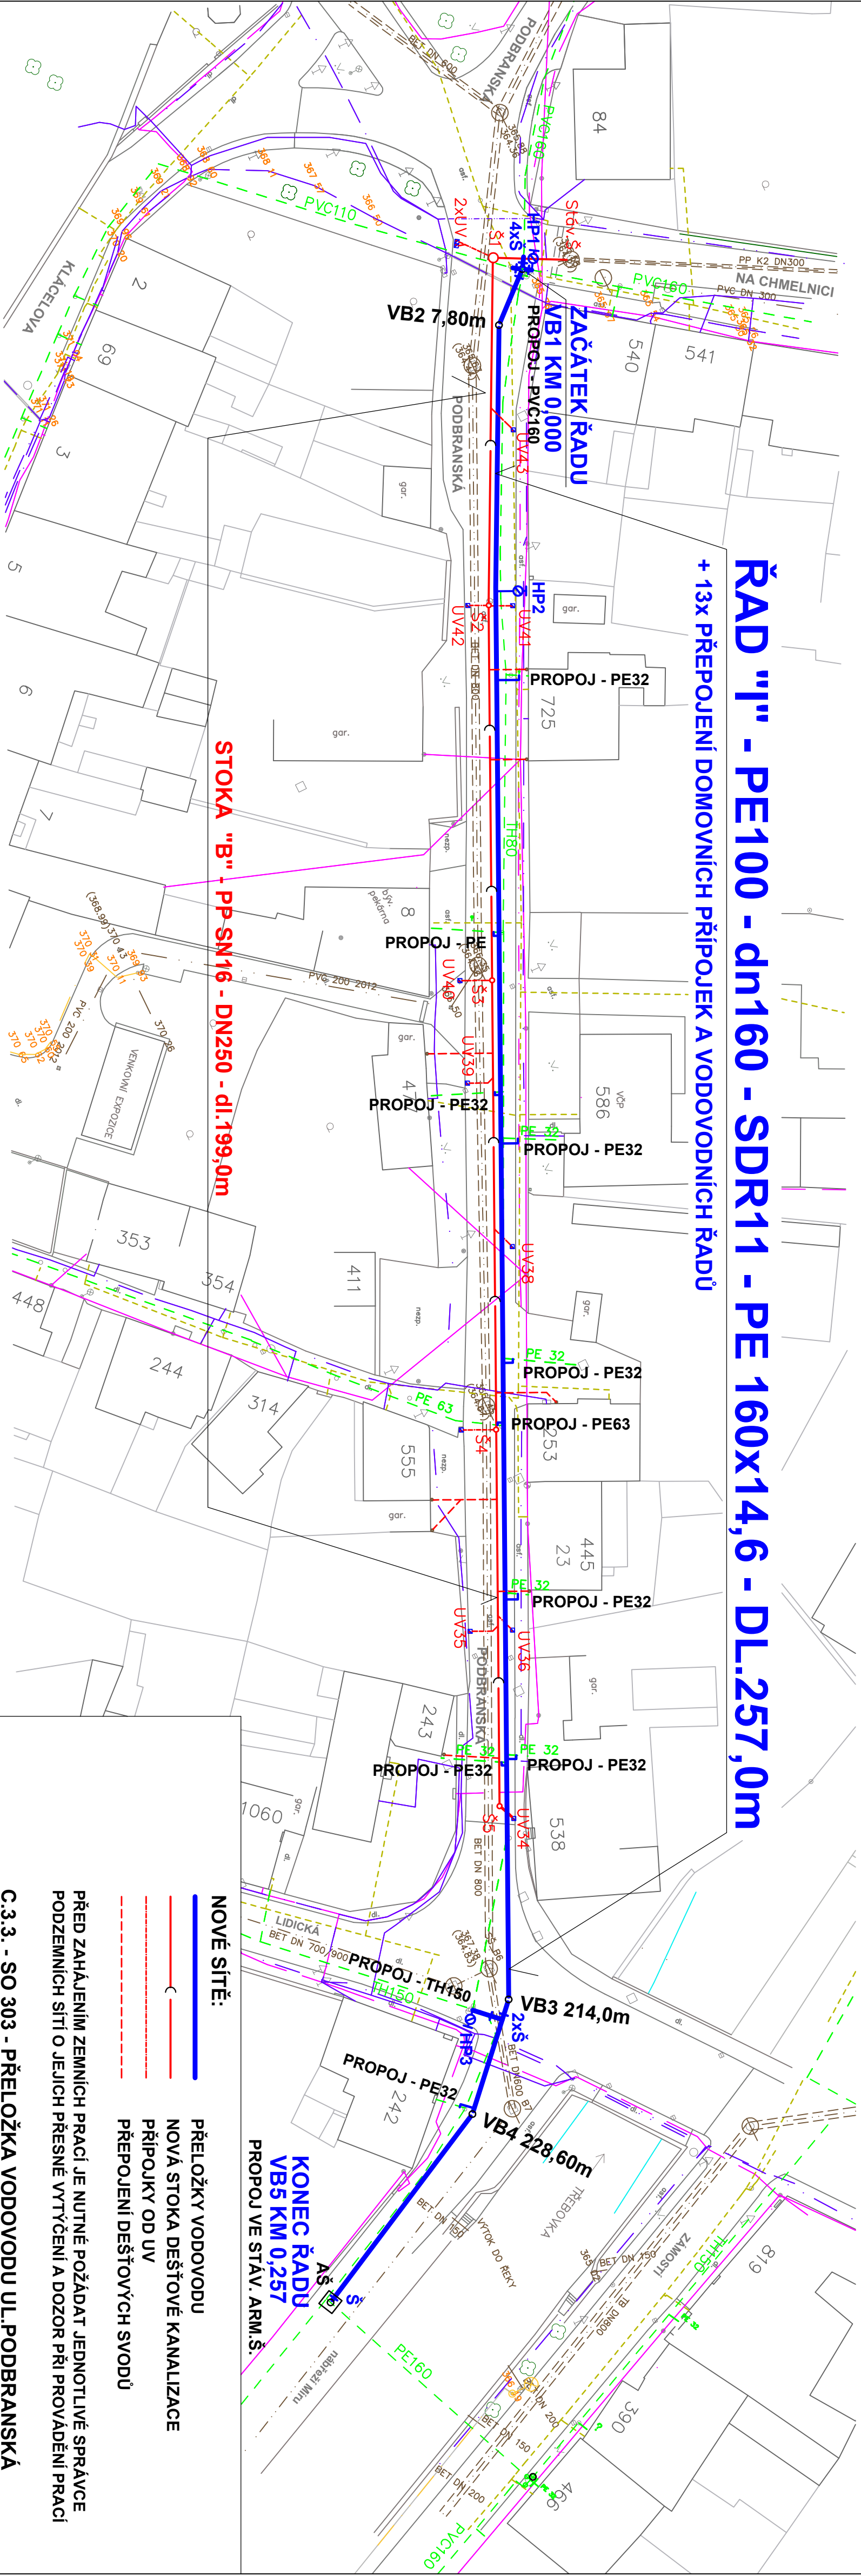

SOUŘADNICE VRCHOL.BODŮ:

VB1 X = -601227.40 Y = -1081178.27  
VB2 X = -601194.00 Y = -1081198.28  
VB3 X = -601027.23 Y = -1081283.12  
VB4 X = -601014.15 Y = -1081308.85  
BUDOU UPŘESNĚNY PO VYTÝČENÍ OSTATNÍCH SÍTÍ

LEGENDA STÁV. SÍTÍ:

- STÁV. VODOVOD
- V.O.
- KANALIZACE
- KABELY ČEZ
- SDĚLOVACÍ KABELY
- STÁV. PLYNOVOD
- KABELOVÁ TELEVIZE

NOVÉ SÍTĚ:

- PŘELOŽKY VODOVODU
- NOVÁ STOKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- PŘÍPOJKY OD UV
- PŘEPOJENÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ POŽÁDAT JEDNOTLIVÉ SPRÁVCE  
PODZEMNÍCH SÍTÍ O JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ A DOZOR PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ

C.3.3. - SO 303 - PŘELOŽKA VODOVODU UL.PODBRANSKÁ

<b>KIP</b> KIP s.r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156,570 01 LITOMYŠL	VEDOUcí ZAKÁZKY: ING. JAN BURSA-MDS PROJEKT	
	ZODP. PROJEKTANT: JIŘÍ COUFAL	
STUPEŇ: DSP + PDPS	KONTROLOVAL: LUBOŠ BARTOŠ	
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM.125	MÍSTO: LITOMYŠL	
STAVBA: REKONSTRUKCE SILNICE III/31512 ČESKÁ TŘEBOVÁ - PRŮTAH	PROJESE: VODOHOSPODÁŘSKÁ	
OBJEKT: SO 303 - PŘELOŽKA VOD. UL. PODBRANSKÁ	ZAK.Č.: 2280-64	DATUM: 12/2017
VÝKRES: SITUACE VODOVODU - ŘAD "I"	MĚŘÍTKO: 1:500	Č. VÝKR.: C.3.3. 9