



PŘÍPOJKA NN

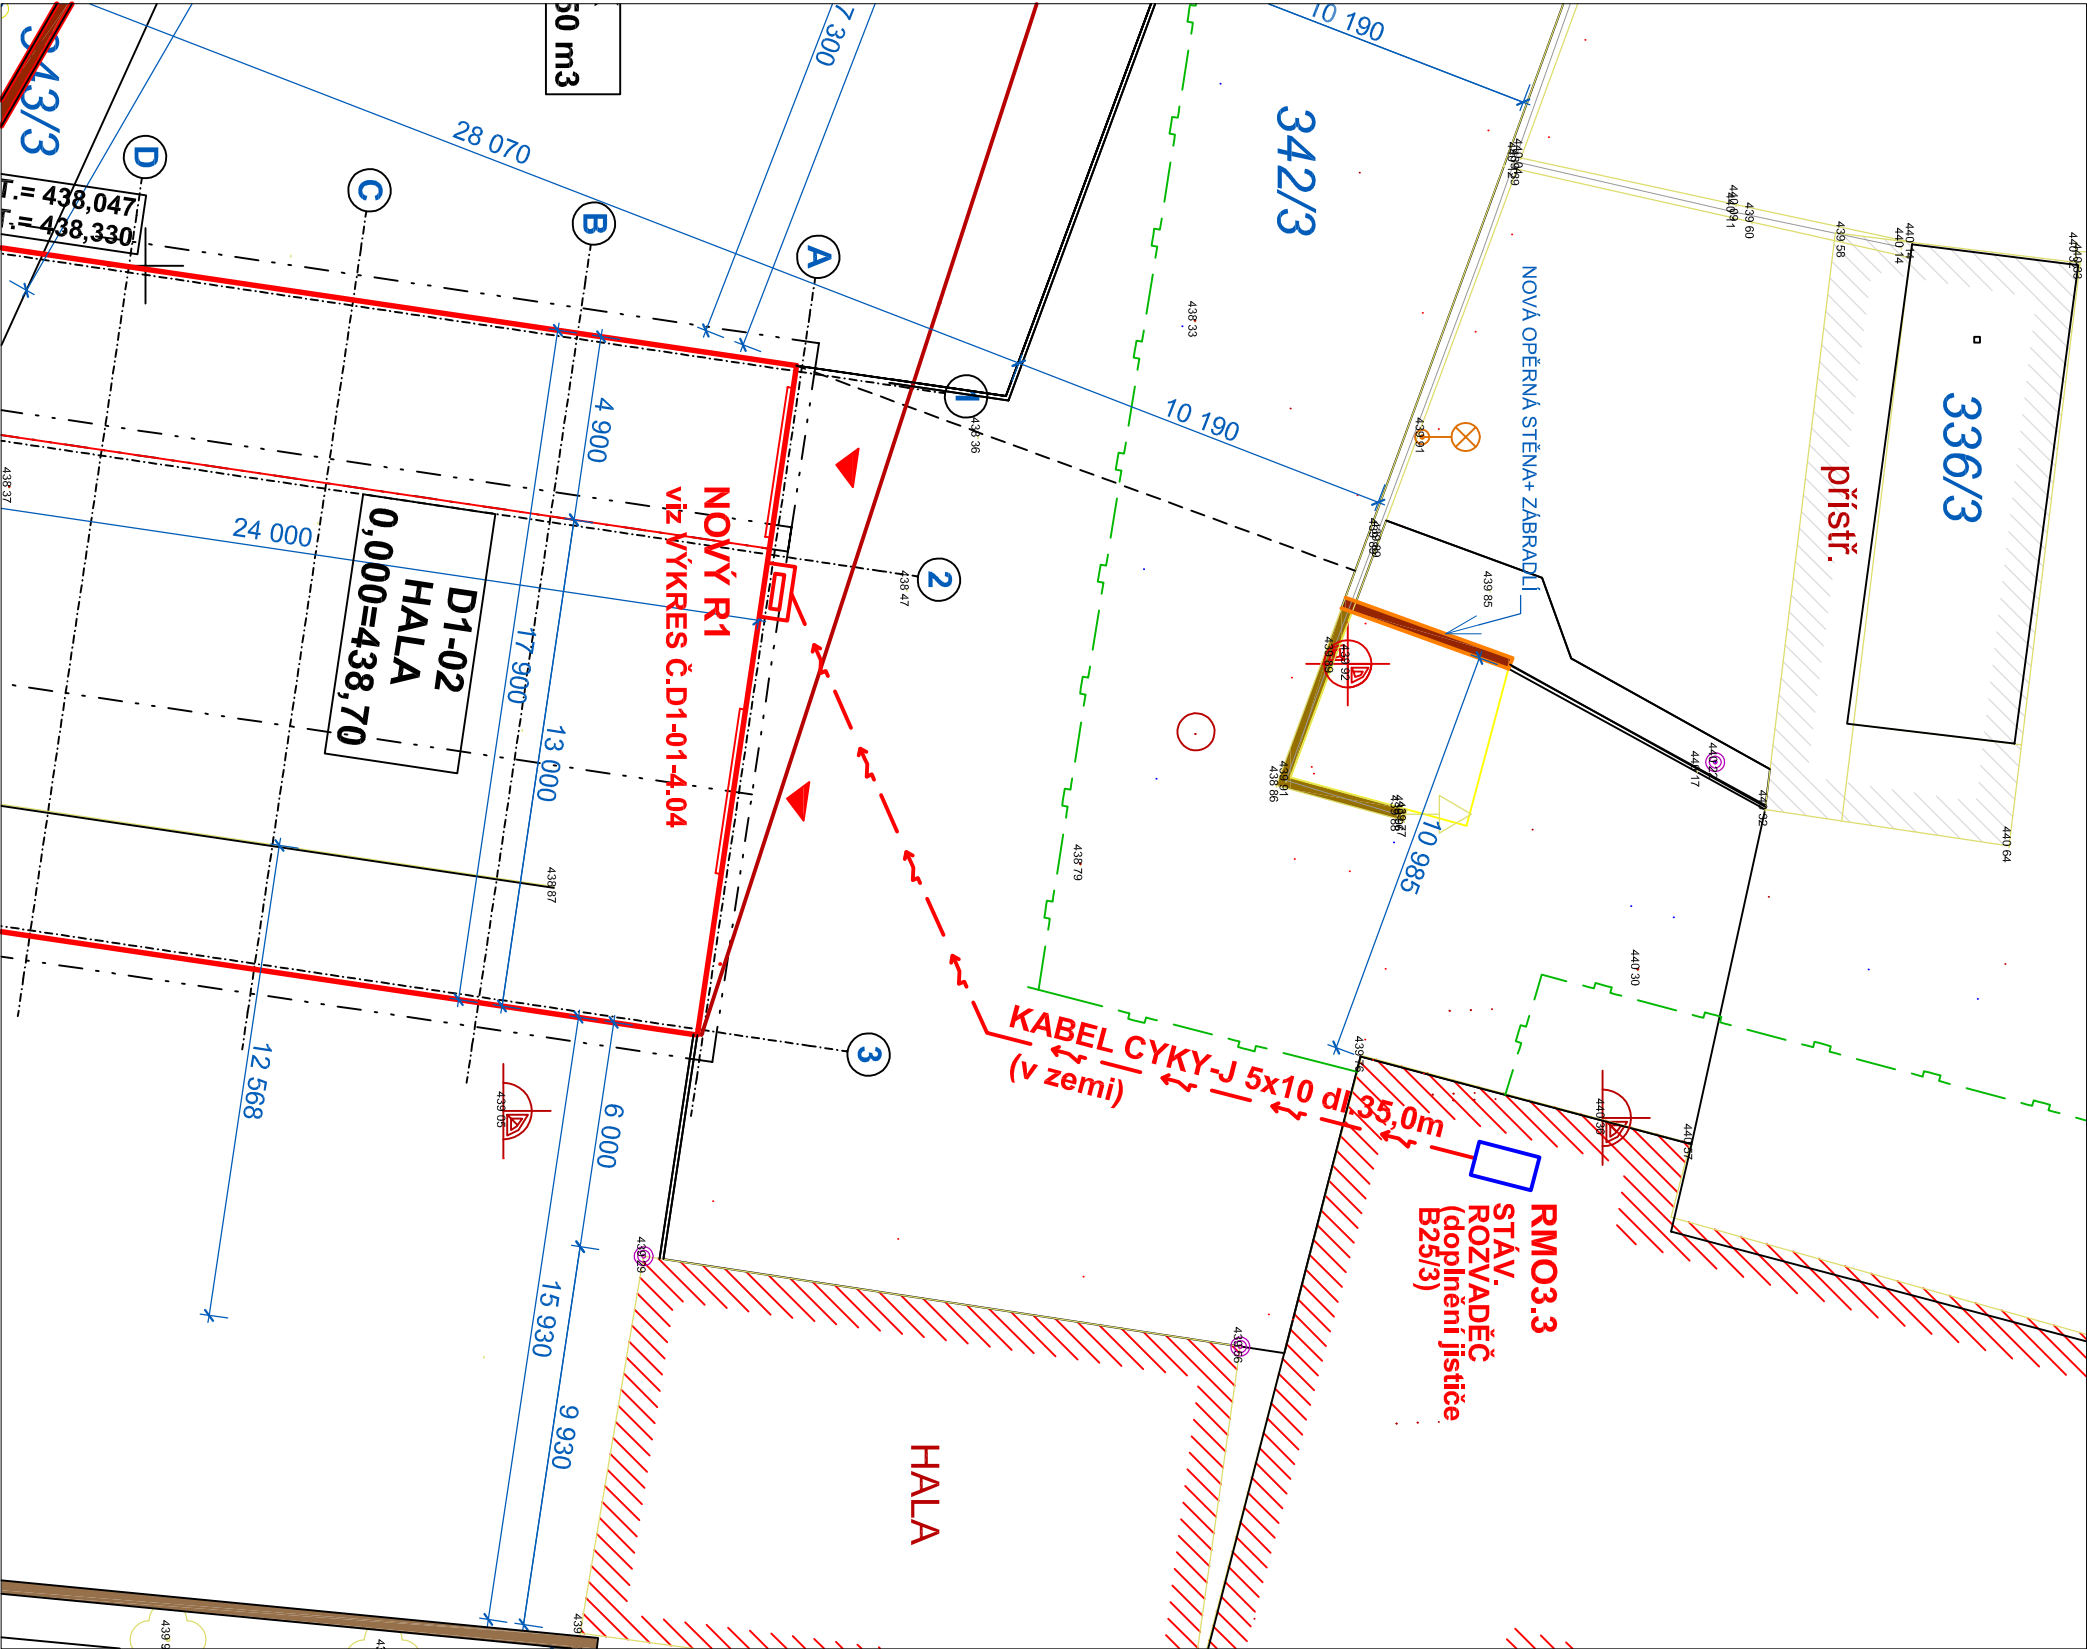

uložení kabelu (v zemi)



Napěťová soustava: 3+N+PE AC 400/230V 50Hz TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE zvýšená PROUDOVÝMI CHRÁNIČI  
a DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP=438,700 m.n.m. BpV

Název stavby:									
VÝSTAVBA HALY NA SÚL A INERT SVITAVY									
Místo stavby:									
k.ú. Moravský Lačnov, areál SÚS Svitavy, p.č. 342/3, 343/3, parc. č. st. 838/2									
Objednatel:									
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 33 Pardubice									
Generální projektant:									
APOLO CZ s.r.o., Týřsova 155, 572 01 Polička					<div><div></div><div>APOLO CZ s.r.o., Týřsova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolo@apolocz.cz www.apolocz.cz</div></div>				
Autor návrhu:									
Ing. Karel Marek									
HIP:									
Ing. Karel Marek									
Projektant:									
Ing. Petr Hasenöhrl									
Zodp. projektant:									
Ing. Petr Hasenöhrl									
Kraj:		Pardubický			Formát		A3		
Stav. úřad:		Svitavy			Revize:		00		
Stupeň PD:		DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POUŽITÍ							
Objekt:		D1-01 SKLAD SOLI, D1-05 PŘÍPOJKA ELEKTRO							
Část:		D1-01-4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY							
Obsah přílohy:									
PŘÍPOJKA NN					<div><div></div><div>APOLLO CZ s.r.o., Týřsova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolo@apolocz.cz www.apolocz.cz</div></div>				
1:200									
Označení přílohy:					Autorizační razítko:				
D1-01-4.02					<div><div></div><div>APOLLO CZ s.r.o., Týřsova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolo@apolocz.cz www.apolocz.cz</div></div>				
Měřítko:									
1:200					Číslo paré:				
<div><div></div><div>APOLLO CZ s.r.o., Týřsova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolo@apolocz.cz www.apolocz.cz</div></div>									