



OSAZENÍ ČERPACÍ STANICE

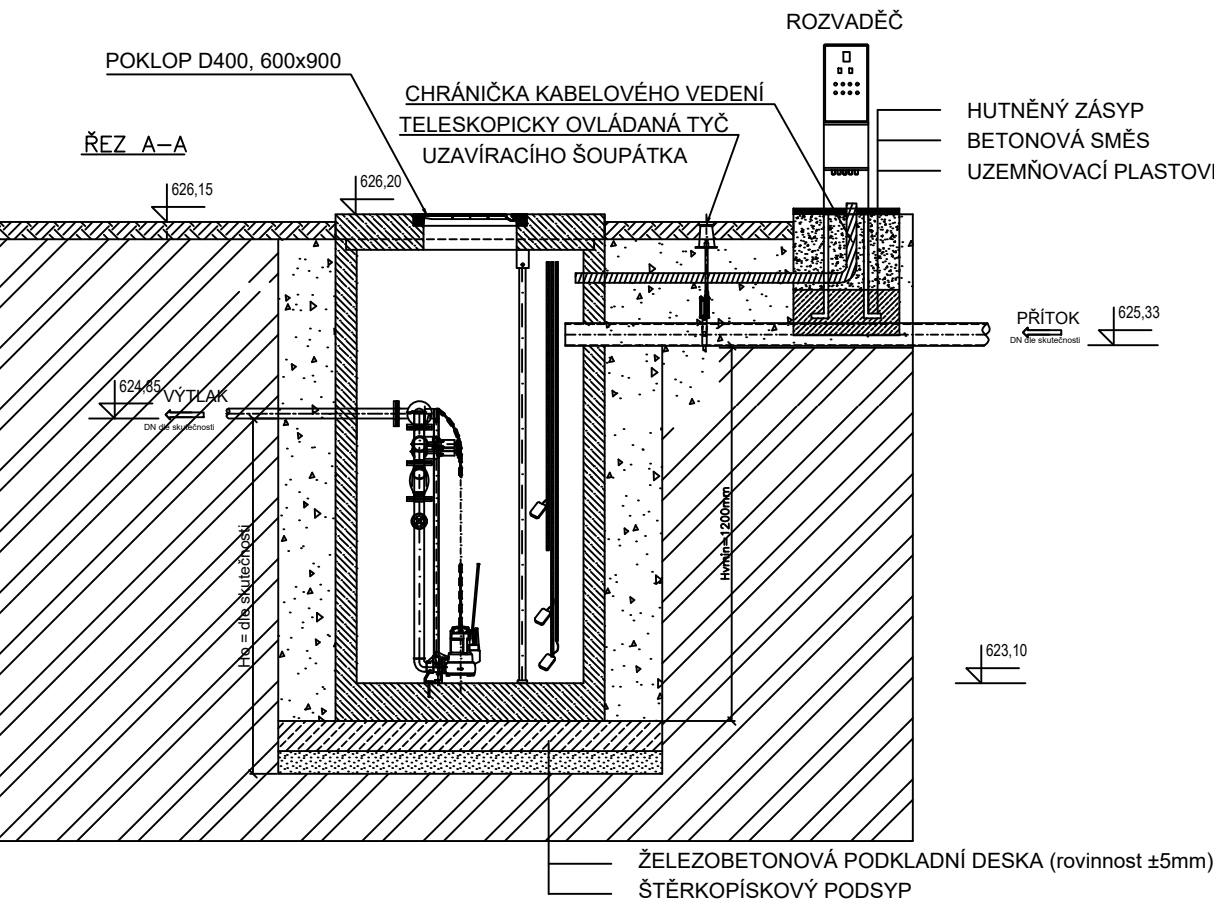

ČERPACÍ STANICE AS-PUMP 1500-3755 EO/B-SV


dodávka fy. ASIO spol. s r. o.

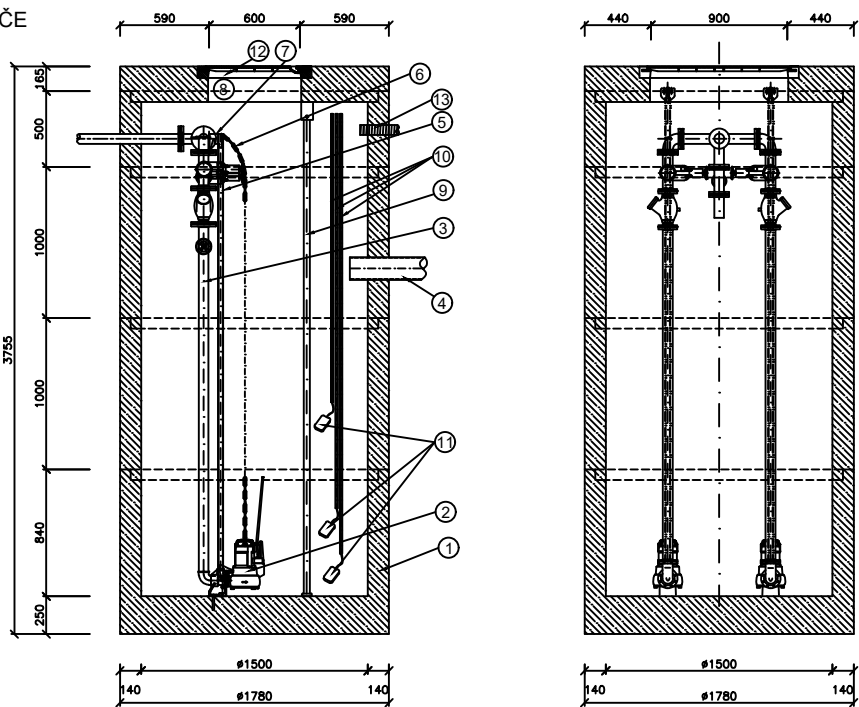


- LEGENDA:
- 1 ČERPACÍ STANICE AS PUMP 1500/3755 EO/B-SV
  - 2 PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO  
- typ dle návrhu
  - 3 VÝTLAČNÉ POTRUBÍ  
- DN dle typu čerpadla
  - 4 NÁTOKOVÉ POTRUBÍ  
- DN dle skutečnosti
  - 5 VODICÍ TYČ PRO ČERPADLO
  - 6 ŘETĚZ ČERPADLA
  - 7 KOTVENÍ VODICÍ TYČE + HÁČEK PRO ŘETĚZ
  - 8 MONTÁŽNÍ (VSTUPNÍ) KOMÍNEK
  - 9 VSTUPNÍ ŽEBŘÍK
  - 10 CHRÁNIČKA KABELU PLOVÁKU
  - 11 SPÍNACÍ PLOVÁK ČERPADLA
  - 12 LITINOVÝ POKLOP, D400
  - 13 PROSTUP PRO EL. CHRÁNIČKU, DN65 nebo 2x DN50

PŮDORYS

2. VARIANTA VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ

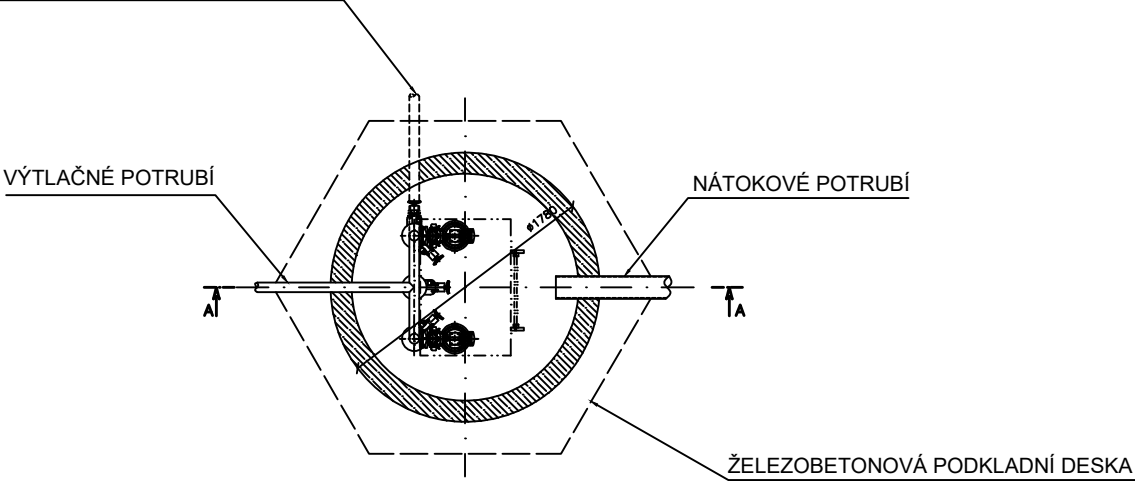

SO 331  
DUSP, PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:	S-JTSK		<div><p>FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ</p></div>	
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	BpV			
KRESLIL:	TYPOVÝ VÝKRES			
ZPRACOVAL:	KOLEKTIV			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		STUPEŇ:	DUSP, PDPS
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: CHRUDIM	OBEC: KAMENÍČKY		
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE			ZAK.ČÍSLO:	1899-18-3
AKCE:			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1899
REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 343-015 KAMENÍČKY, PD			DATUM:	04/2020
OBJEKT: D.1.2. SO 331 - PŘELOŽKA KANALIZACE			FORMÁT:	2 x A4
OBSAH:			MĚŘITKO:	1 : 50
AS PUMP 1500-3755 EO/B-SV			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.5.