

**OBSAH :**

LIST č. 2	SVÍTIDLO "A" NA OSVĚTLOVACÍM STOŽÁRU VÝŠKY 10m S VÝLOŽNÍKEM D.R. 1,5m
LIST č. 3	SVÍTIDLO "A" NA OSVĚTLOVACÍM STOŽÁRU VÝŠKY 10m S DVOUVÝLOŽNÍKEM D.R. 1,5m
LIST č. 4	SVÍTIDLO "Z" NA OSVĚTLOVACÍM STOŽÁRU PRO PŘECHOD PRO CHODCE VÝŠKY 6m S VÝLOŽNÍKEM D.R. 2,0m

Generální projektant:

**Iva Lněničková**

Kladina 67, Sezemice

IČ: 735 95 110

Tel.: 775 068 804

Iva.Lnenickova@email.cz

PRODIN a.s.

www.prodin.cz

K Vápence 2745


DIČ: CZ25292161

530 02 Pardubice

IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: IVA LNĚNIČKOVÁ		Zodp. projektant: ING. J. LNĚNIČKA	Kontroloval: ING. J. LNĚNIČKA		
Kraj: Pardubický		Obec/město: Choceň			
Investor Město Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň					
Akce:  CHODNÍKY PODÉL II/312,  CHOCEŇ         SO 410 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ					
Obsah výkresu:  VÝKRES OSVĚTLOVACÍHO BODU				Formát FORMÁT	Č. kopie
				Datum 04/2021	
				Účel DÚSP+PDPS	
				Č. zakázky 3111/20/135	
				Změna ZMĚNA	
				Měřítko -	
				Část dokumentace D.2	Č. výkresu 03

BUDE OSAZENO NA NOVÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR VETKNUTÝ

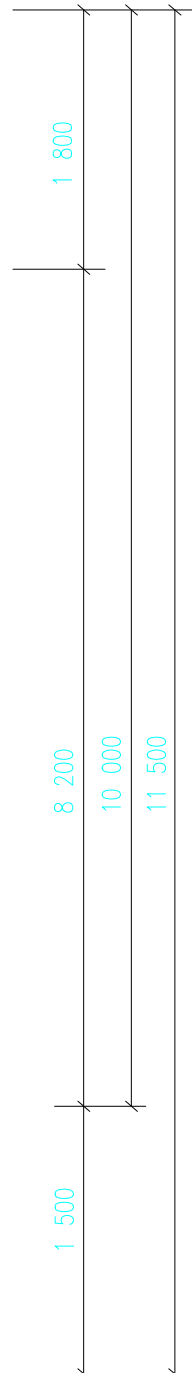



SCHÉMA ZÁKLADU PRO STOŽÂR DO VÝŠKY 10m

## LIST č.2

BUDE OSAZENO NA NOVÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR VETKNUTÝ



SVÍTIDLO – SVÍTIDLO LED – TYP "Z", PRO NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE,  
BUDE OSAZENO NA NOVÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR VETKNUTÝ

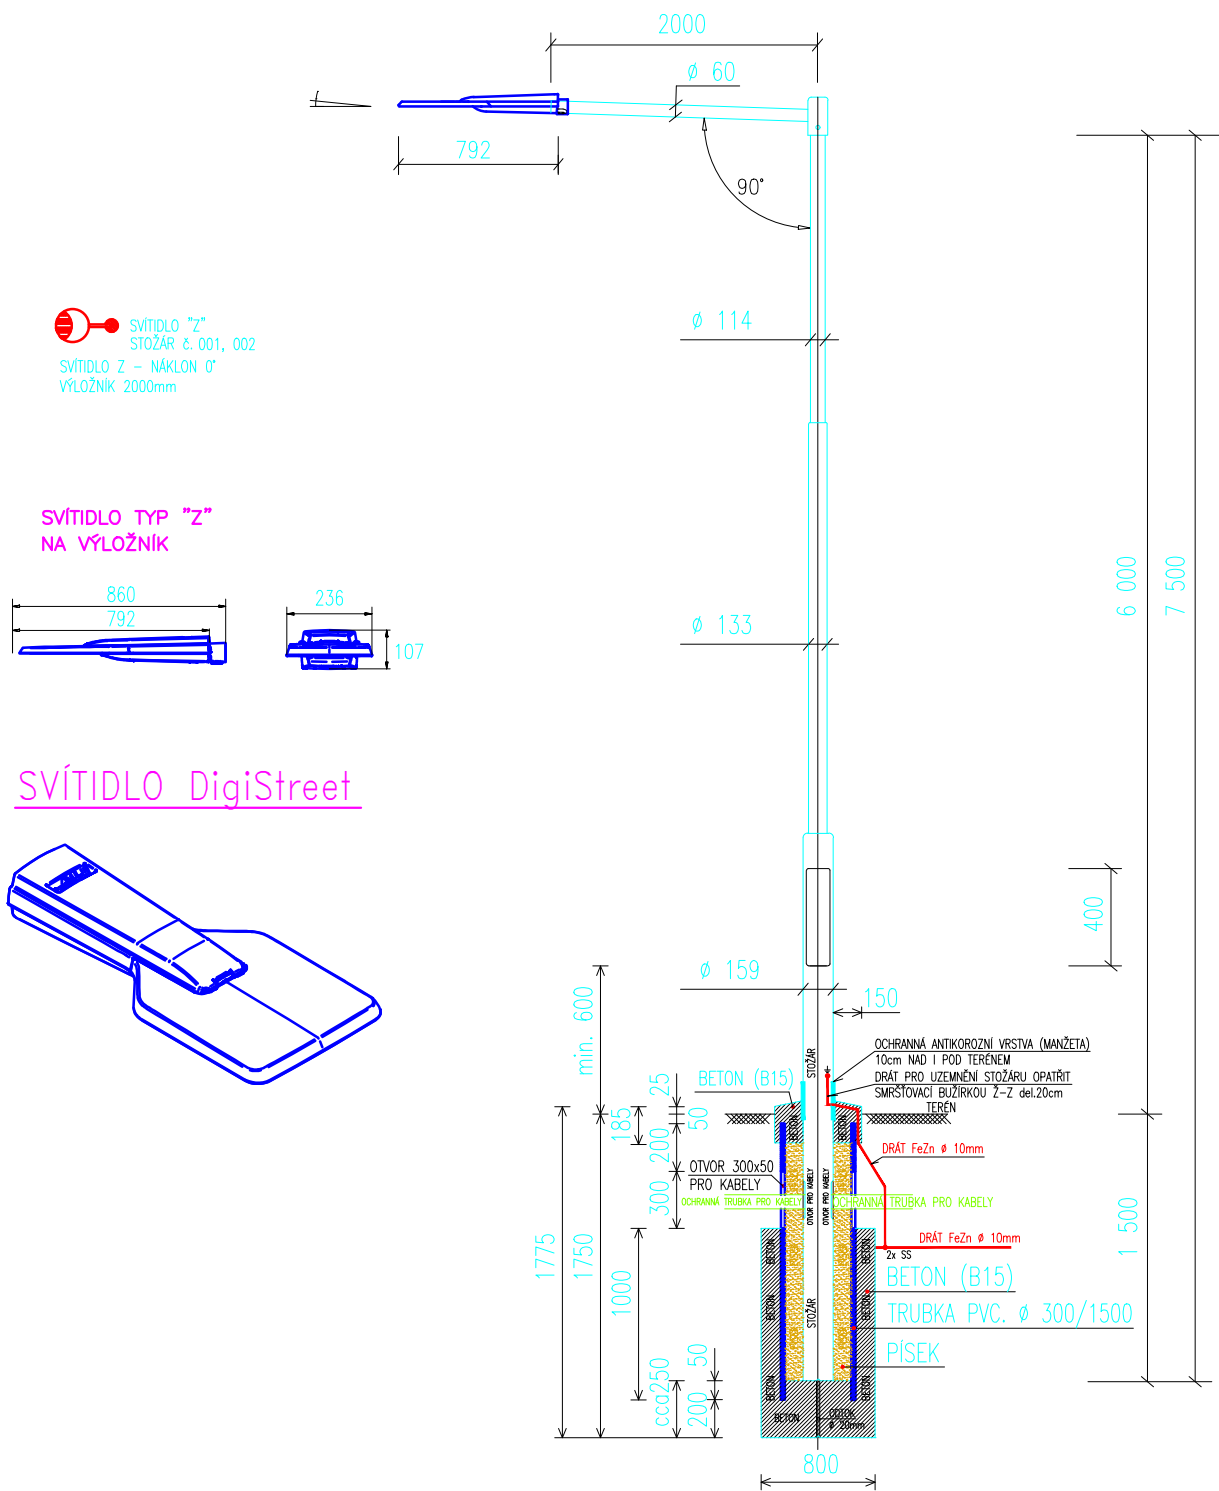

SCHEMA ZÁKLADU PRO STOŽÁR DO VÝŠKY 6m

001, 002

#### NASVĚTLENÍ NOVÉHO PŘECHODU PRO CHODCE

Z – SVÍTIDLO LED PHILIPS DIGISTREET MINI, 30 LED, 57W, 9000lm, 757 – 5700K, CW CLO, IP66, IK08.

SVÍTIDLO BUDE VYBAVENO OPTIKOU PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE.

VČETNĚ ADAPTÉRU PRO UCHYCENÍ NA VÝLOŽNÍK O Ø 60mm

VÝLOŽNÍK ROVNÝ JEDNORAMENNÝ (D1) O Ø 60mm A DÉLKA RAMENE 1500mm

MONTÁŽ VÝLOŽNÍKU NA DŘÍK STOŽÁRU Ø 114mm, NÁKLON VÝLOŽNÍKU 2°

STOŽÁR BEZPATICOVÝ TŘÍSTUPŇOVÝ (Ø159/133/114mm) S MANŽETOU

CELKOVÁ DÉLKA STOŽÁRU VČETNĚ VETKNUTÍ 7,5m

POVRCHOVÁ ÚPRAVA VÝLOŽNÍKU A STOŽÁRU ŽÁROVÝ POZINK

ZÁVĚSNÁ VÝŠKA SVÍTIDLA 6m