


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC SN8 PŘÍPOJEK OD ULIČNÍCH VPUSTÍ

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

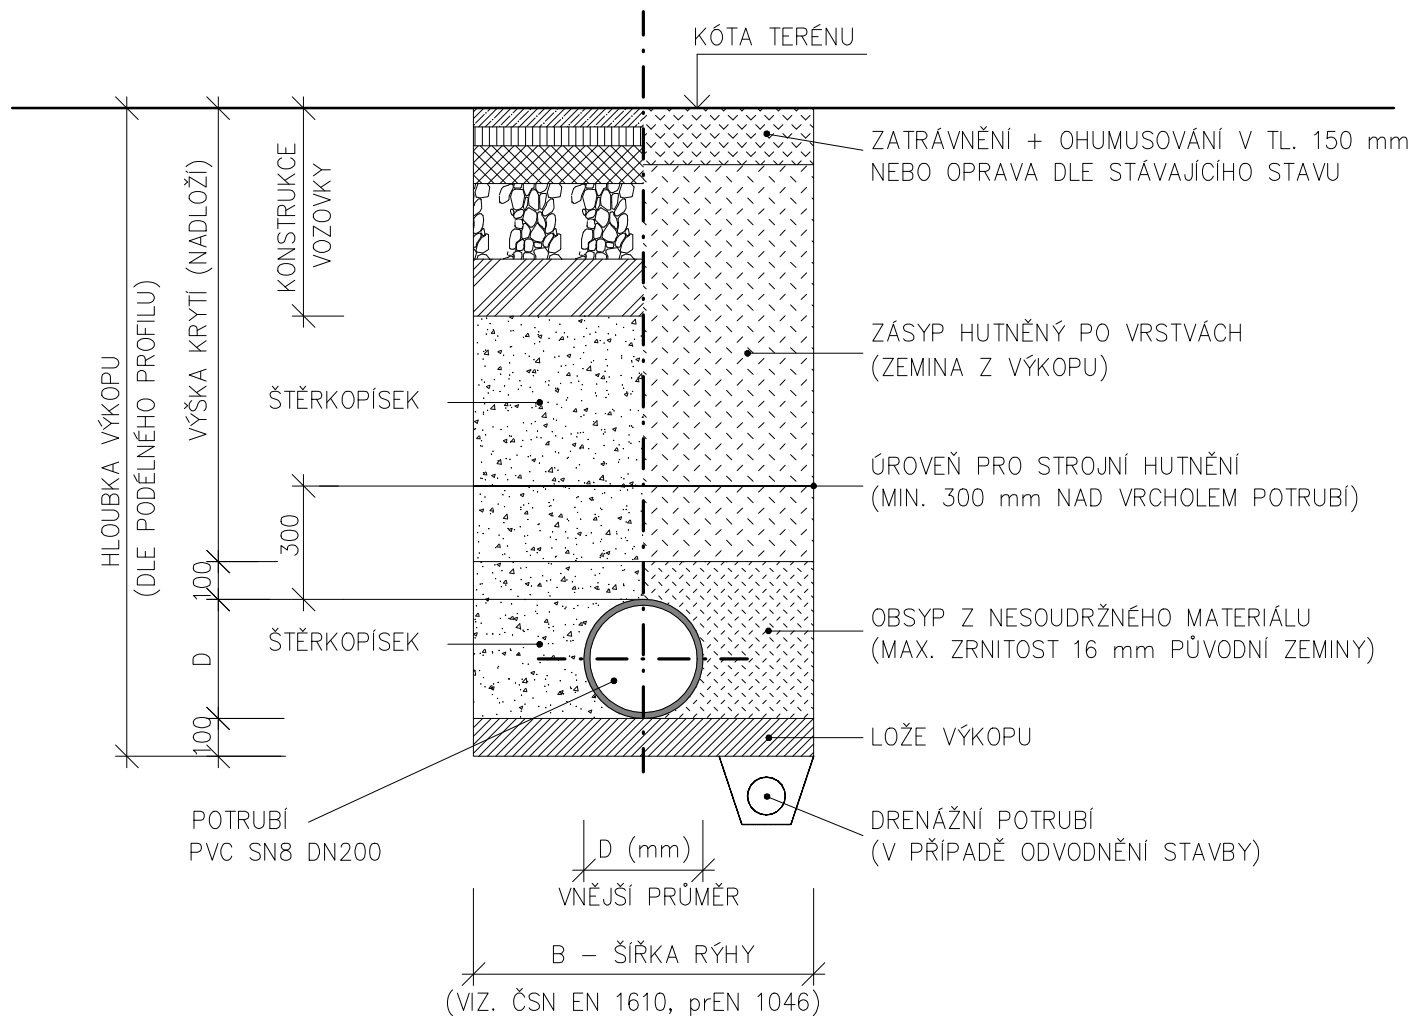

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

Vypracoval:	Jan Dominik Suchánek, DiS.	<div>JDS projekt, s.r.o.</div> <div>Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto</div> <div>IČO: 288 03 736</div>	
Technická kontrola:	Jana Procházková PhD.		
Zodpovědný projektant:	Jan Dominik Suchánek, DiS.		
Region: PARDUBICKÝ	Okres: ÚSTÍ NAD ORLICÍ		Obec: ORLICKÉ PODHŮŘÍ
Investor: OBEC ORLICKÉ PODHŮŘÍ			
Akce:		Stupeň:	DUR + DSP
CHODNÍKY V ORLICKÉM PODHŮŘÍ – ROZSOCHA		Zak. č.:	380–21
		Datum:	03/2021
Objek: SO 101 CHODNÍKY		Formát:	A4
Obsah:		Měřítko:	Číslo příl. výkresu:
SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC SN8		Kóty: m	D.1.7.