



PROVIZORNÍ ULOŽENÍ KABELŮ



DEFINITIVNÍ KABELOVÁ TRASA

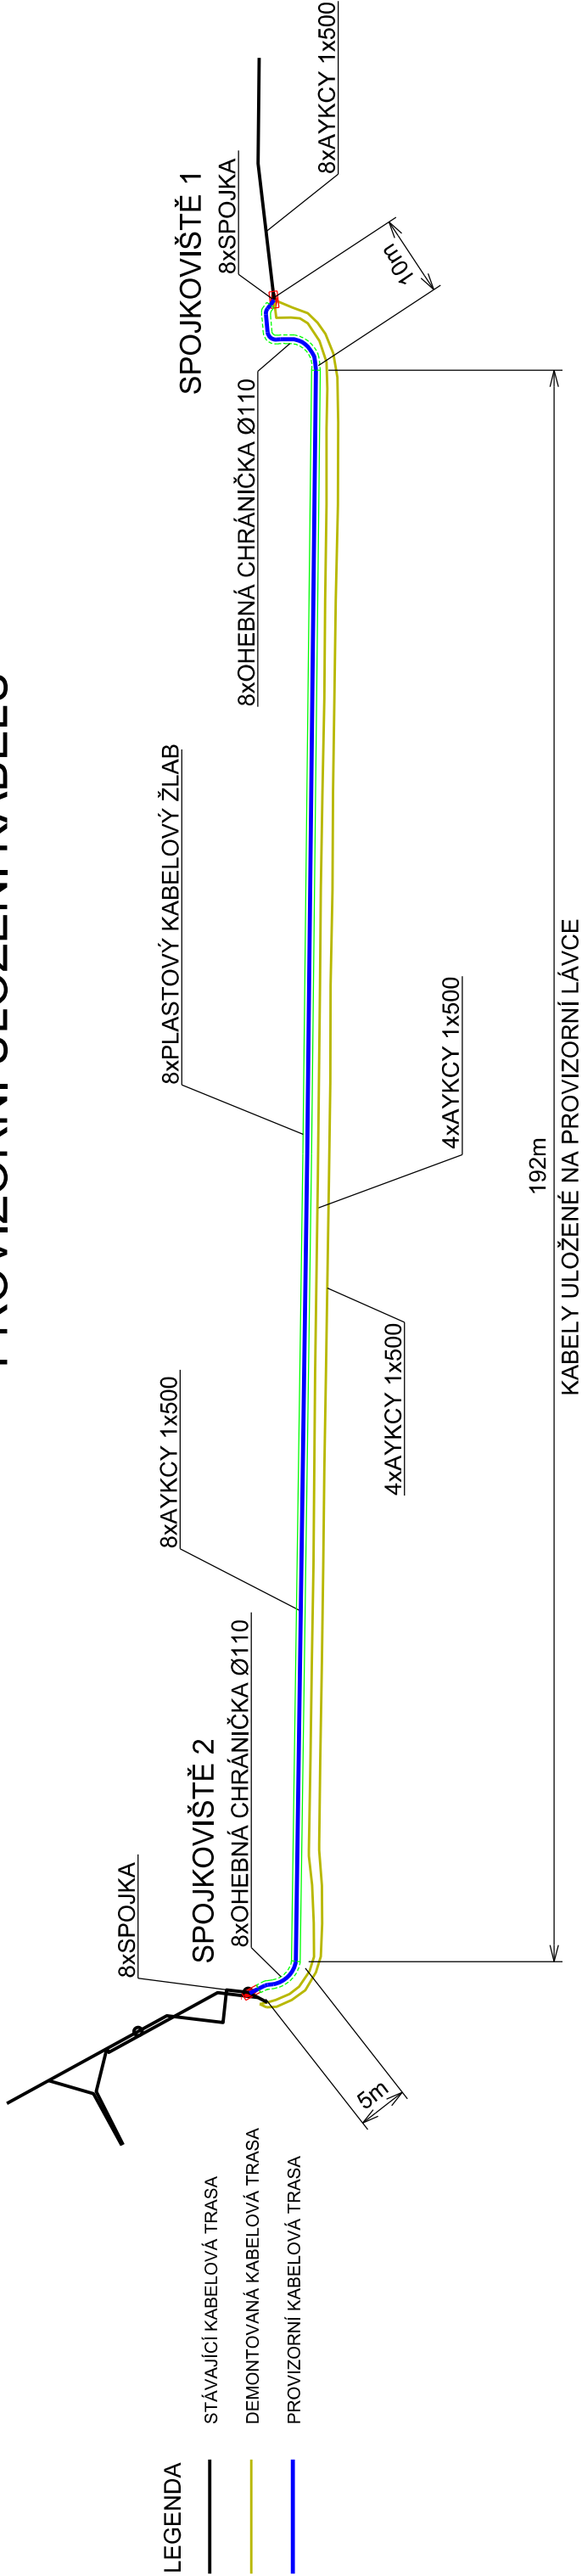

DĚLKA DEFINITIVNÍ KABELOVÉ TRASY MEZI  
SPOJKOVIŠTĚM 1 A SPOJKOVIŠTĚM 3 - 240m



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV		KRESLIL: JIŘÍ HONS		ZPRACOVAL: JIŘÍ HONS		TECHNICKÁ KONTROLA: ING. JIŘÍ ŠTOLBA		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JIŘÍ HONS		HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. JAN BURSÁ		KRAJ: PARDUBICKÝ		INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE		AKCE:		MST EV.Č. 324-018 P. WONKY, PARDUBICE		OBJEKT: SO 410 PODZEMNÍ TRAKČNÍ NAPÁJECÍ VEDENÍ		OBSAH:	
STUPEŇ:		OBEC: PARDUBICE		OKRES: PARDUBICE		MĚŘÍTKO: 3 x A4		ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO PŘÍLOHY: D.07.4		PDFS		ZAK.ČÍSLO: 2208-20-4		ARCHIVNÍ ČÍSLO: 2208		DATUM: 09/2021		FORMÁT: 3 x A4		MĚŘÍTKO: 3 x A4		ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO PŘÍLOHY: D.07.4		KABELOVÉ SCHEMA	

PDPS



MDS  
PROJEKT

FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MYTO  
EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ