VZOROVÉ ULOŽENÍ PP POTRUBÍ
1:25

ŠÍŘKY VÝKOPU – Š DLE DN TROUBY – NENÍ ZAPOČTENO PAŽENÍ RÝHY:

DN=200 mm – Š=1,00 m
DN=300 mm – Š=1,10 m
DN=400 mm – Š=1,20 m
DN=500 mm – Š=1,40 m
DN=600 mm – Š=1,60 m
DN=800 mm – Š=1,80 m

ŠÍŘKY VÝKOPU – Š DLE DN TROUBY – VČETNĚ PAŽENÍ RÝHY:

DN=200 mm – Š=1,20 m
DN=300 mm – Š=1,30 m
DN=400 mm – Š=1,50 m
DN=500 mm – Š=1,60 m
DN=600 mm – Š=1,70 m
DN=800 mm – Š=2,10 m

K ULIČNÍM VPUSTEM

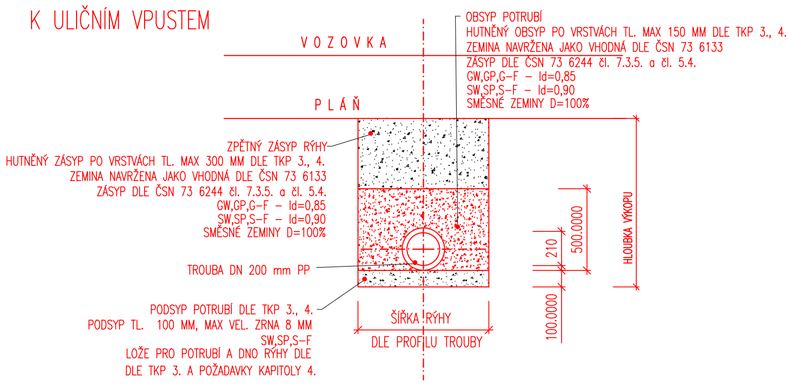

BETONOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ
1:25

PŘÍČNÝ ŘEZ

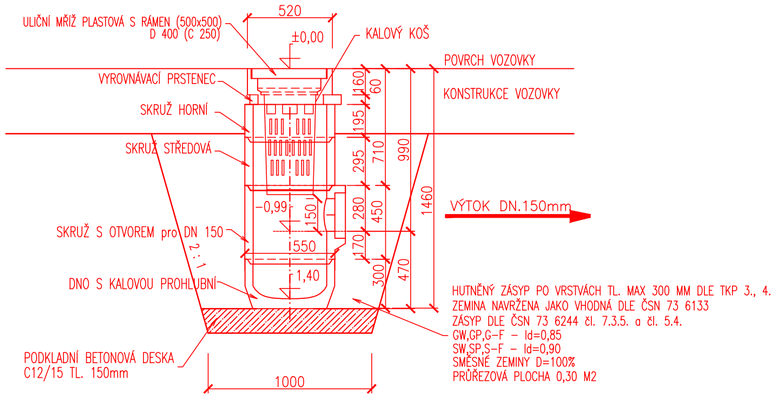

BETONOVÁ HORSKÁ VPUSŤ
1:25

A – PODÉLNÝ ŘEZ
1:25

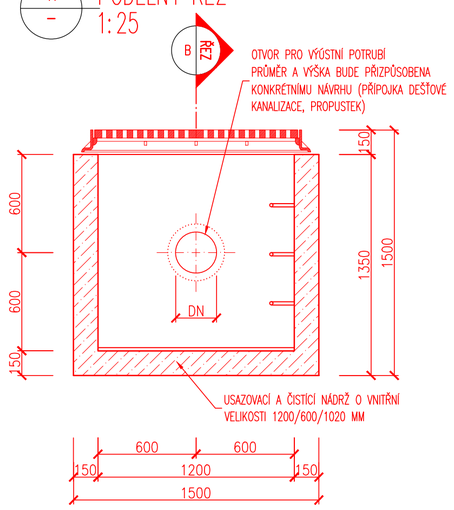

B – PŘÍČNÝ ŘEZ
1:25

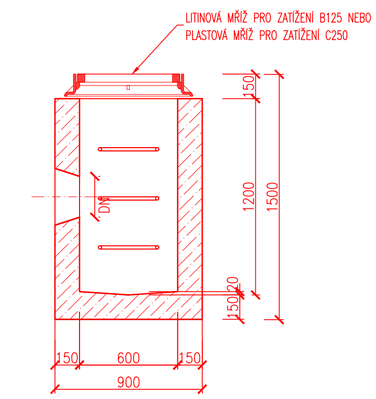

B – PŮDORYS
1:25

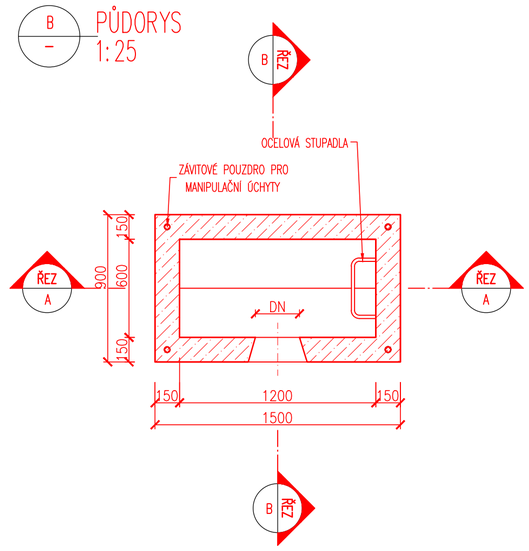

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
1:50

VZOROVÝ ŘEZ V INTRAVILÁNU S PŘÍKOPEM
S 6,5/50

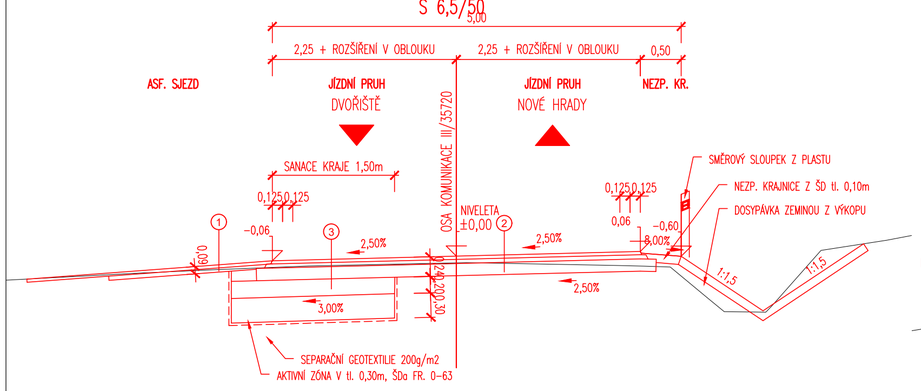

VZOROVÝ ŘEZ V INTRAVILÁNU S BET. OBRUBOU
S 6,5/50 V KM 1,180–1,280 SE SANACÍ
V KM 1,330–1,380 BEZ SANACE

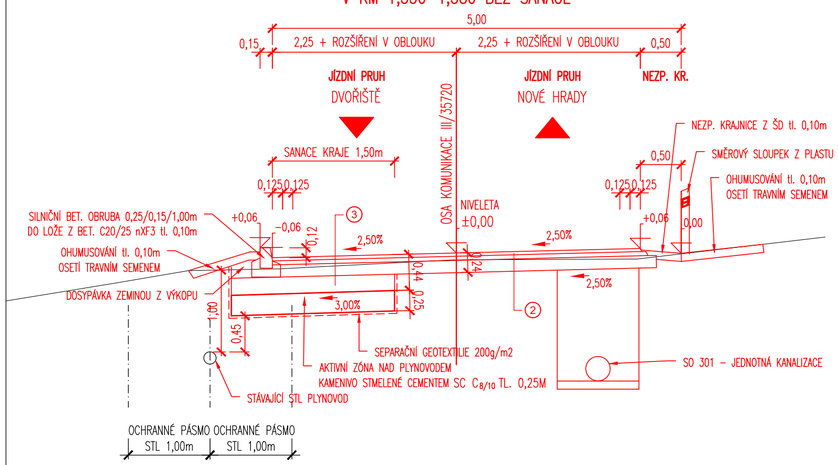

VZOROVÝ ŘEZ V INTRAVILÁNU S BET. OBRUBOU
S 6,5/50 V KM 1,280–1,330

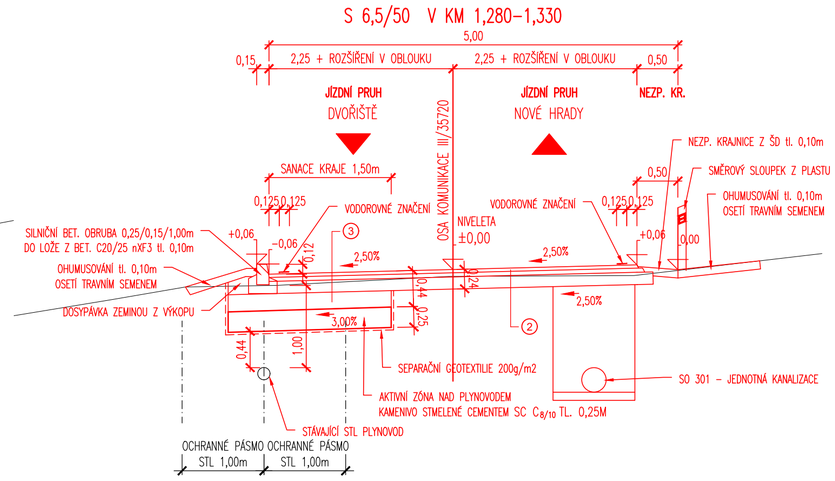

PŘEHLED KONSTRUKCÍ VOZOVEK

① KONSTRUKCE VOZOVKY OBNOVA KRYTU TL. 90 MM

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+ 50/70	TL= 40 mm	ČSN EN 13108-1:2008
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASF. EMULZÍ 0.3 kg/m2	PS-C		ČSN 73 61 29
ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+ 50/70	TL= 50 mm	ČSN EN 13108-1:2008
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASF. EMULZÍ 0.5 kg/m2	PS-C		ČSN 73 61 29
FRÉZOVÁNÍ TL. 50–90 mm			
CELKEM		TL= 90 mm	
CELKEM NADVÝŠENÍ		TL= 0 mm	

② KONSTRUKCE VOZOVKY OBNOVA RECYKLACÍ ZA STUDENA UPRAVENÉ D1–N–7, V, PIII – UPRAVENO

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+ 50/70	TL= 40 mm	ČSN EN 13108-1:2008
SPOJ. POSTŘIK EMULZÍ 0.3 kg/m2	PS-C		ČSN 73 61 29
ASFALTOVÝ BETON	ACL 16+ 50/70	TL= 50 mm	ČSN EN 13108-1:2008
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 0.7 kg/m2	PS-I		ČSN 73 61 29
S PODRCENÍM DRCENÝM KAMENIVEM FRAKCE 4/8 do 2kg/m2	DK		
RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ S REPROFILACÍ	RS 0/63 CA	TL=150 mm	TP 208
SEJMUTÍ KRAJNIC + OČIŠTĚNÍ POVRCHU			
CELKEM OBNOVA		TL=240 mm	
CELKEM NADVÝŠENÍ		TL= 90 mm	

③ KONSTRUKCE VOZOVKY V MÍSTĚ SANACE KRAJE UPRAVENÉ D1–N–7, V, PIII – UPRAVENO

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+ 50/70	TL= 40 mm	ČSN EN 13108-1:2008	
SPOJ. POSTŘIK EMULZÍ 0.3 kg/m2	PS-C		ČSN 73 61 29	
ASFALTOVÝ BETON	ACL 16+ 50/70	TL= 50 mm	ČSN EN 13108-1:2008	
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 0.7 kg/m2	PS-I		ČSN 73 61 29	
S PODRCENÍM DRCENÝM KAMENIVEM FRAKCE 4/8 do 2kg/m2	DK			
RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ	RS 0/63 CA	TL=150 mm	TP 208	
ŠTĚRKODRŤ fr. 0–63	$ŠD_A$	TL=150 mm	ČSN 73 61 26	▼ 60 MPa
ŠTĚRKODRŤ fr. 0–63	$ŠD_A$	TL=200 mm	ČSN 73 61 26	▼ 45 MPa
CELKEM OBNOVA		TL=440 mm		
CELKEM NADVÝŠENÍ		TL= 90 mm		

④ KONSTRUKCE VOZOVKY V MÍSTĚ HOSPODÁŘSKÉHO SJEZDU UPRAVENÉ D1–N–3, V, PIII–UPRAVENO

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11	TL= 40 mm	ČSN EN 13108-1:2008	
SPOJ. POSTŘIK EMULZÍ 0.3 kg/m2	PS-C		ČSN 73 61 29	
ASFALTOVÝ BETON	ACL 16+	TL= 50 mm	ČSN EN 13108-1:2008	▼ 80 MPa
ŠTĚRKODRŤ fr. 0–63	$ŠD_A$	TL=150 mm	ČSN 73 61 26	▼ 60 MPa
ŠTĚRKODRŤ fr. 0–63	$ŠD_A$	TL=200 mm	ČSN 73 61 26	▼ 45 MPa
CELKEM		TL=440 mm		

MĚŘÍTKO:

1:50
m 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

1:25
m 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25

D.2.
DUSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ	
ZPRACOVAL:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ	
TECHNICKÁ KONTROLA:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA	
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEC: LEŠTINA

MDS PROJEKT
FORSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ

INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE

AKCE: OPRAVA SILNICE III/35720 DVOŘIŠTĚ – DOUBRAVICE

OBJEKT: D.2. SO 122 – SILNICE III/35720 V KM 1,200–1,640

OBSAH: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

STUPEŇ:	DUSP+PDPS
ZAK.ČÍSLO:	2630–22–3
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2630
DATUM:	05/2022
FORMÁT:	6xA4
MĚŘÍTKO:	1:50, 25
ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.2.4.