





SITUACE
M 1:1000

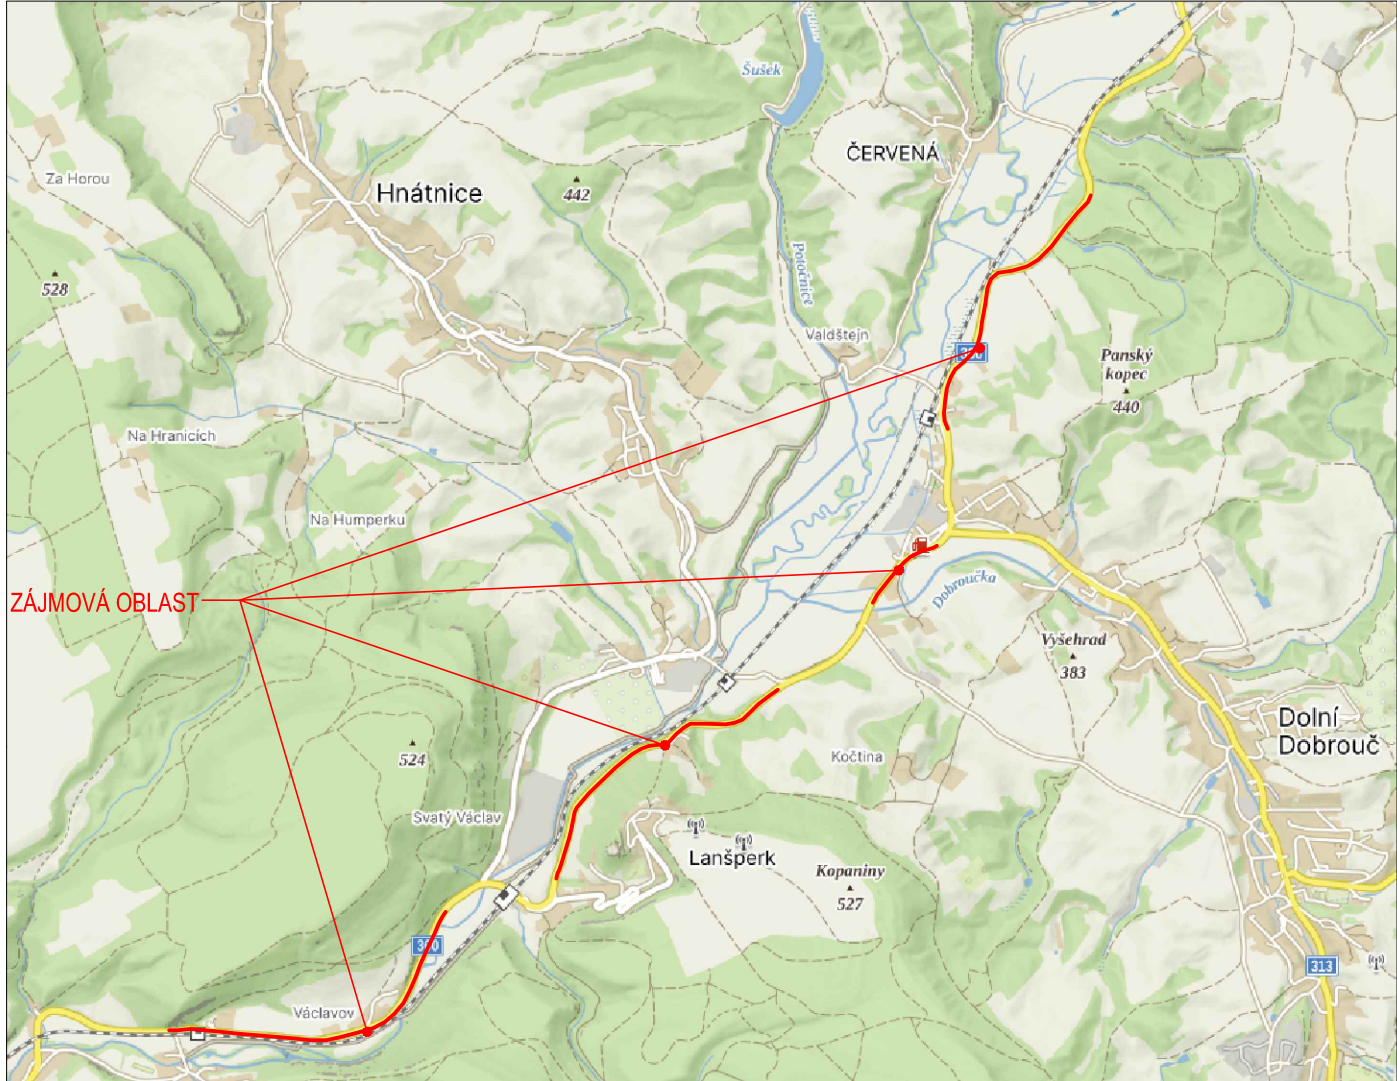

Na všech vyznačených plochách dleje k obnově obrusné vrstvy. Obnovení ložné vrstvy je uvažováno na 40 % plochy obrusné vrstvy. Vyrovnávací vrstva z odšťáblého betonu pro podkladní vrstvy je uvažována na 5 % plochy obrusné vrstvy. Místa, kde dleje k obnově ložné vrstvy a k položení vyrovnávací vrstvy z odšťáblého betonu pro podkladní vrstvy budou určena na stadiu, během pochůzek před a po frezování. S vyrovnávací vrstvou je uvažováno zejména ve směrových obloucích.

Rozměr oprávněné osoby

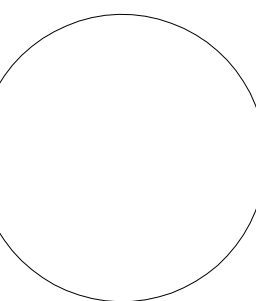

Stavovatel/investor:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 68, 533 53 Pardubice email: postovna@spusk.cz, tel: 466 052 765, IČ: 00085031	
Zakazka/investor:	-	
Generální projektant:	PRODIN a.s. K Vápenice 2745, 530 02 Pardubice T: +420 466 055 130 IČO: 252 92 161 E: info@prodin.cz	 PRODIN SKUPINA VENTIS
Hlavní projektant (HPP):	Ing. Dominik Kolář	Souřadný systém: S-JTSK, B.p.v. SD+0,000 m n.m.
Název stavby/objektu:	Obnova krytu Ústí nad Orlicí - Letohrad	Znak: 31/244023.208
Místo stavby:	Ústí nad Orlicí - Letohrad	Datum: 03/2024
Odpovědný projektant:	Ing. Michal Horňák	Formát: 16 x A4
Zpracovatel přílohy:	Ing. Dominik Kolář	Mřížko: 1:1000
Název přílohy:	Situace	Číslo přílohy: D.1.1.1.2 C.příl: