


VZOROVÉ ULOŽENÍ VODOVODU

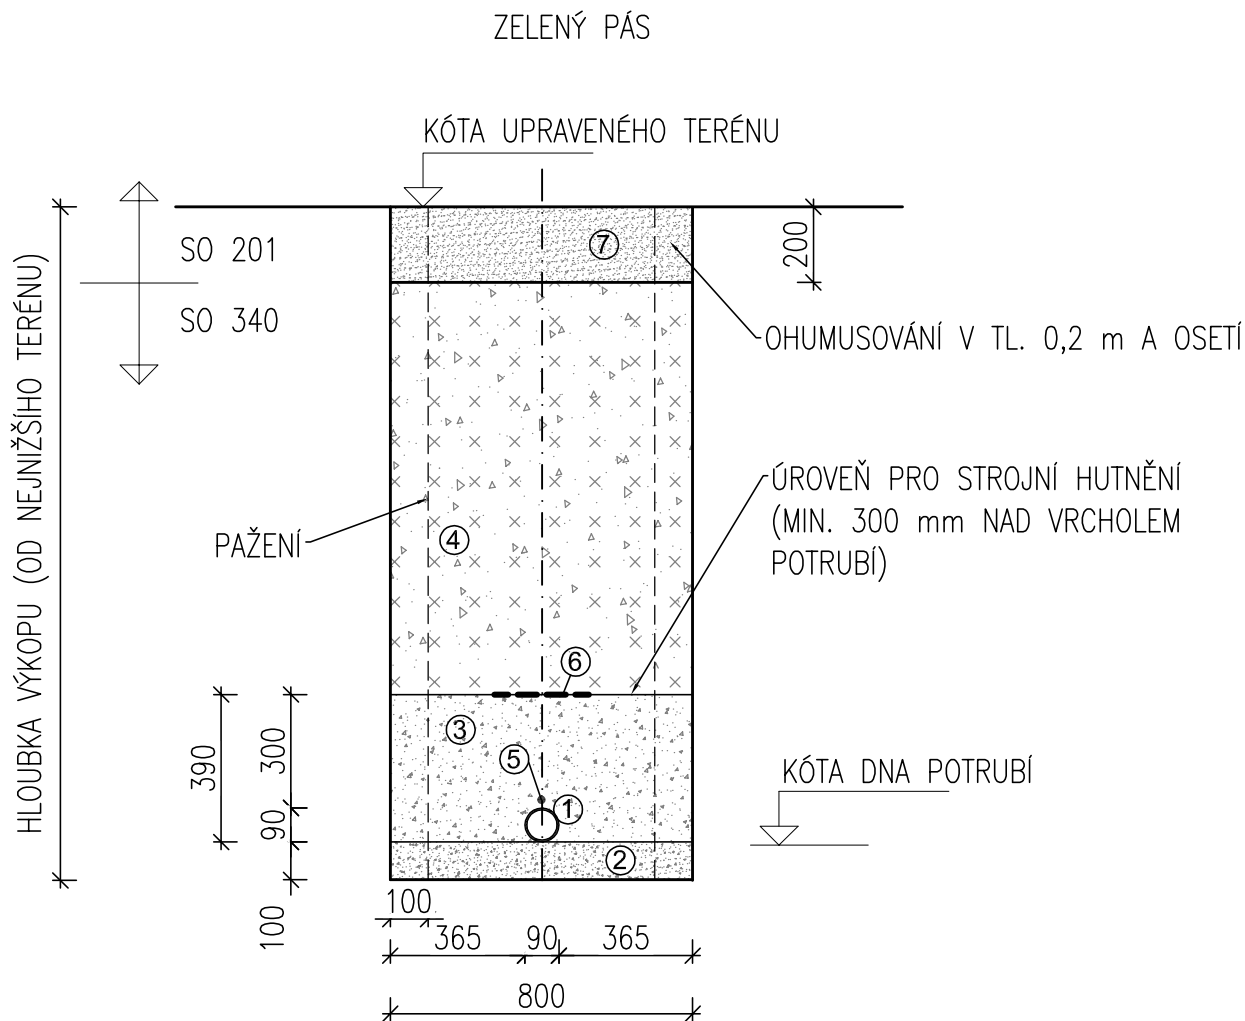


LEGENDA:

- ① POTRUBÍ PE100RC – D90 – SDR11
- ② ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE FR 0–8 mm, TL. 0,1 m
- ③ OBSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU FR 0–8 mm, HUTNĚNO LEHKÝM HUTNÍCÍM STROJEM NA 95% PS
- ④ ZÁSYP ZE ŠTĚRKODRTI FR 0–32 mm, HUTNĚNO NA ID=0,85
- ⑤ IDENTIFIKAČNÍ VODIČ – CY 6 mm² (MIN. ϕ 3 mm)
- ⑥ MODRO-BÍLÁ VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC, ŠÍŘKA MIN. 250 mm
- ⑦ ZELENĚ, OHUMUSOVÁNÍ

POZN.:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,2 m RÝHA BUDE PAŽENA, NAPŘ. PAŽÍCÍM BOXEM

NAVRHL/VYPRACOVAL: ING. MAGDALÉNA KOMOROVÁ	TECHNICKÁ KONTROLA: ING. LADISLAV ROUŠAR	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LADISLAV ROUŠAR	VEDOUcí PROJEKTANT: ING. LADISLAV ROUŠAR	<div>VHRoušar</div> <div>VHRoušar, s.r.o. Rybitví 294, 533 54 Rybitví IČ: 05968551, TEL.: 773 085 535</div>	
KRAJ: PARDUBICKÝ		KATASTR. ÚZEMÍ: BLÍŽŇOVICE			
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 530 33 Pardubice				DATUM:	03/2021
AKCE: REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 32265-1 BLÍŽŇOVICE SO 340 PŘELOŽKA VODOVODU				STUPEŇ:	PDPS
VZOROVÉ ULOŽENÍ VODOVODU				FORMÁT:	1xA4
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				1:20	5.