
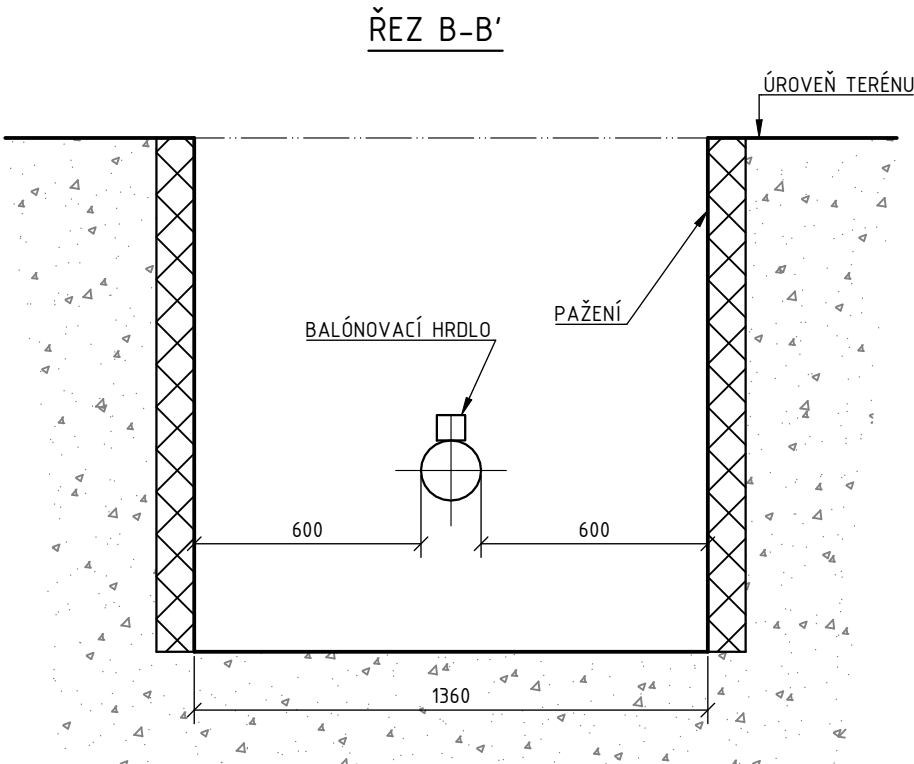


DETAIL SPOLEČNÉ MONTÁŽNÍ JÁMY PRO PROVEDENÍ:  
- PŘERUŠENÍ PRŮTOKU PLYNUV STOPLOVÁNÍM - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STL OCEL DN150  
- ODPOJE/PROPOJE STL PLYNOVOD OCEL DN150/PE100 dn160 SDR17

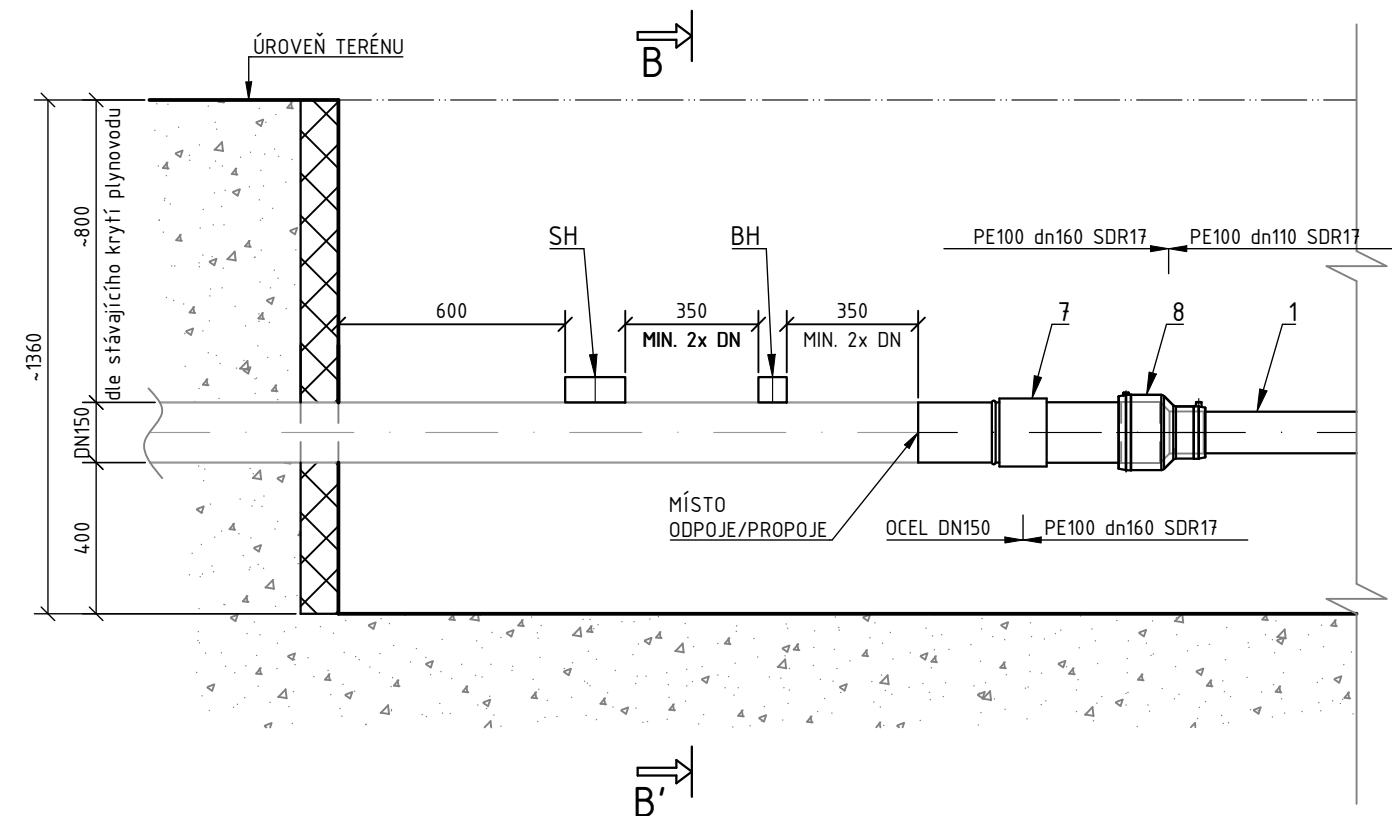

LEGENDA:

PAŽENÍ


ZEMINA

- POZNÁMKA:
- Zemní práce budou provedeny v souladu s NV 591/2006Sb.. ČSN EN 1610, ČSN 73 6133 a TPG 702 01.
  - Před zahájením výkopových prací musí být řádně vytyčeny všechny podzemní sítě.
  - Výškové kóty jsou pouze orientační.
  - Hloubka uložení potrubí v místě napojení bude upravena dle stávajícího krytí STL plynovodu.
  - Šířka dna a délka výkopu může být zvětšena pouze po dohodě s investorem s ohledem na bezpečnost a rozsah prováděných prací.
  - Svislé stěny (boky) výkopu musí být od hloubky 1,3m v zastavěném území zabezpečeny proti sesunutí pažením.
  - Pro osoby pohybující se ve výkopech musí být zřízen bezpečný vstup i výstup, např. žebříky.
  - Rozměr výkopu musí být přirozeně zvětšen, aby byl zachován pracovní prostor (vyhláška ČÚBP a ČBÚN324/1990 Sb.).
  - Výkopy je nutné odvodnit od odešťových a podzemních vod. Odvodnění bude provedeno za použití čerpací jímek a odčerpáno pomocí kalových čerpadel.
  - Detail rýhy pro pokládku potrubí STL plynovodu PE dn110 SDR17 viz. výkres č. D.1.9.06
  - Soupis materiálu je uveden v dokumentu č. D.1.9.07
  - Místa propojů nového potrubí PE dn160 určí zhotovitel.

Generální projektant:

PRODIN A.S.  
K VÁPENCE 2745  
530 02 PARDUBICE

WWW.PRODIN.CZ  
DIČ: CZ25292161  
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:			Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv	
Vypracoval: Petr Teplý	Zodp. projektant: Radek Nejedlý	Kontroloval: Radek Nejedlý	<div></div> <div>FORGAS a.s. Pardubice - Zelené předměstí K Vápence 2745, PSČ 530 02 tel.: 466 415 715 e-mail: info@forgas-pce.cz</div>	
Kraj: Pardubický	Traťový úsek/Obec: Chrudim			
Investor Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Město Hlinsko				
Akce:				
Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko				
III.etapa				
SO 501 - Přeložka STL plynovodu				
Obsah výkresu: DETAILY - STOPLOVÁNÍ, ODPOJ/PROPOJ				
Formát			297 x 420	
Datum			03/2025	
Účel			PDPS	
Č. zakázky			3110-21-027	
Změna			Č. kopie	
Měřítko			1:50	
Část dokumentace			Č. výkresu	
D.1.9.			05	