


- LEGENDA ZAŘÍZENÍ
- 1 – Tepelné čerpadlo GAHP LT na střeše - stávající
 - 2 – Akumulační nádoba 1.000 l - stávající
 - 3 – Rozdělovač vytápění - stávající
 - 4 – Sběrač vytápění - stávající
 - 5 – Expanzní nádoba vytápění 300 l – nová
 - 6 – Plynový kotel Immergas - stávající
 - 7 – Ohříváč TV 400 l - stávající
 - 8 – Oddělovací výměník tepla - nový
 - 9 – Expanzní nádoba okruhu TČ 35 l – nová

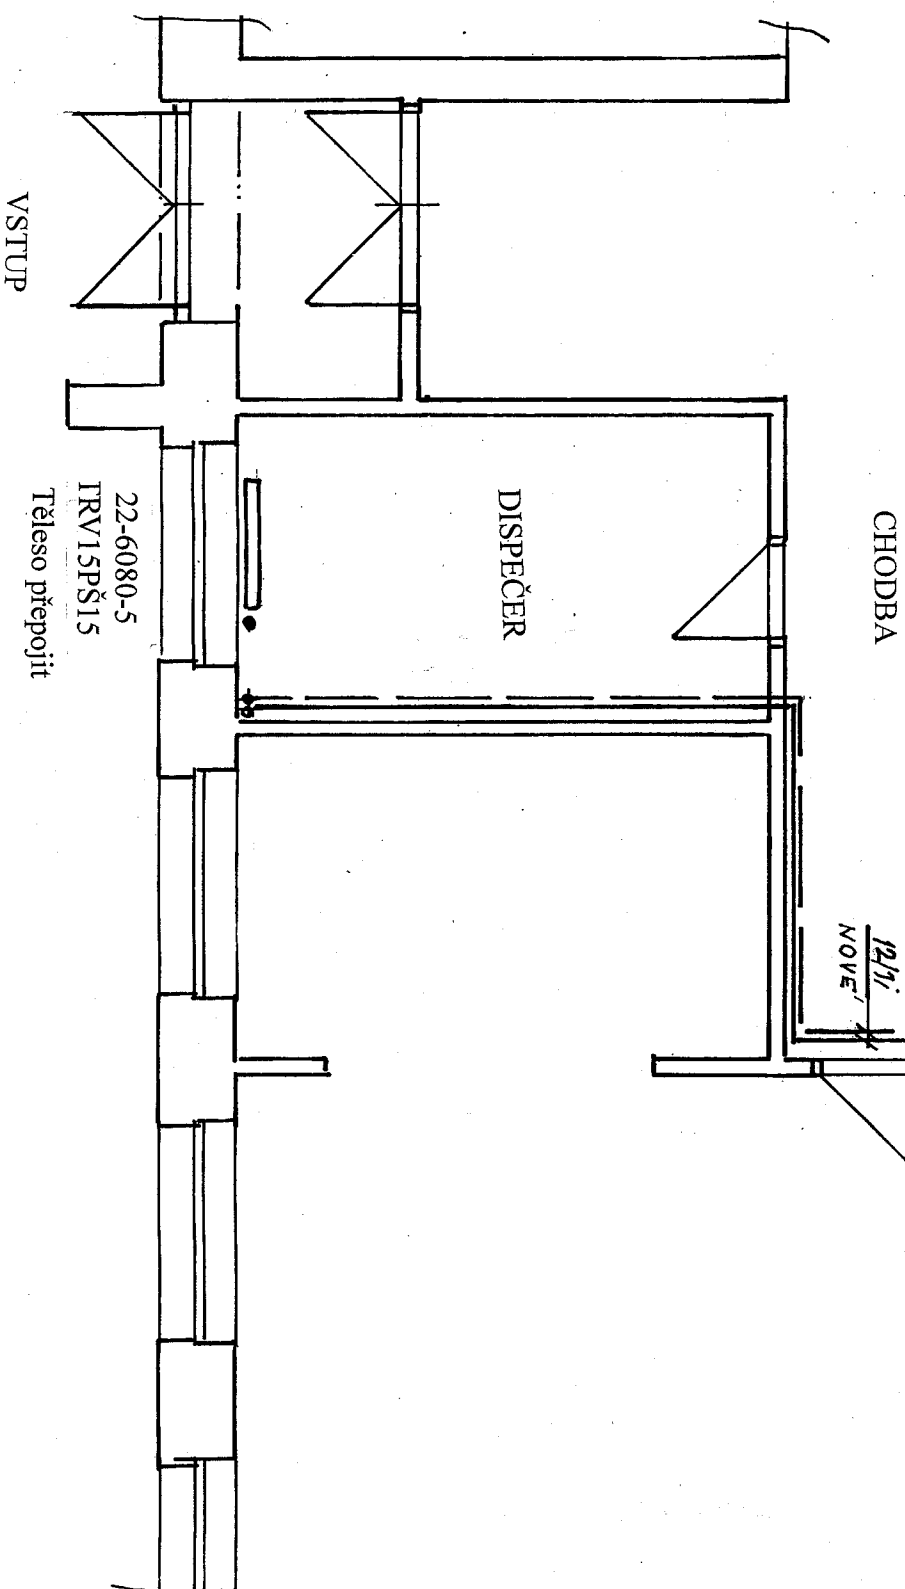

VYPRACOVAL :		ZODP. PROJEKTANT :		KONTROLOVAL :		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :	
Ing. Jan Vašata		Ing. Jan Vašata				01 – 25	
OBEČ :		POLIČKA		OKRES :		SVITAVY	
INVESTOR :		SÚS Pardubického kraje, Doubravice čp. 98, 532 53 Pardubice VII					
AKCE :							
OPRAVA TECHNOLOGIE KOTELNY ADMIN. BUDOVY CESTMISTROVSTVÍ POLIČKA, Starohradská čp. 392 572 01 POLIČKA							
PŘÍLOHA							
1. NP - PŮDORYS KOTELNY							
VATOP - projektční kancelář Ing. Jan VAŠATA Slov. nář. povstání 627 566 01 Vysoké Mýto IČO : 11145692							
FORMÁT :		2 A4					
DATUM :		05 / 2025					
ÚČEL :		DPS					
MĚŘÍTKO :		1 : 100					
ČÍS. OBJEKTU :		SOUPRAVA :					
ČÍS. PŘÍLOHY :		D 1.4.2					