


Rozvaděč HDR

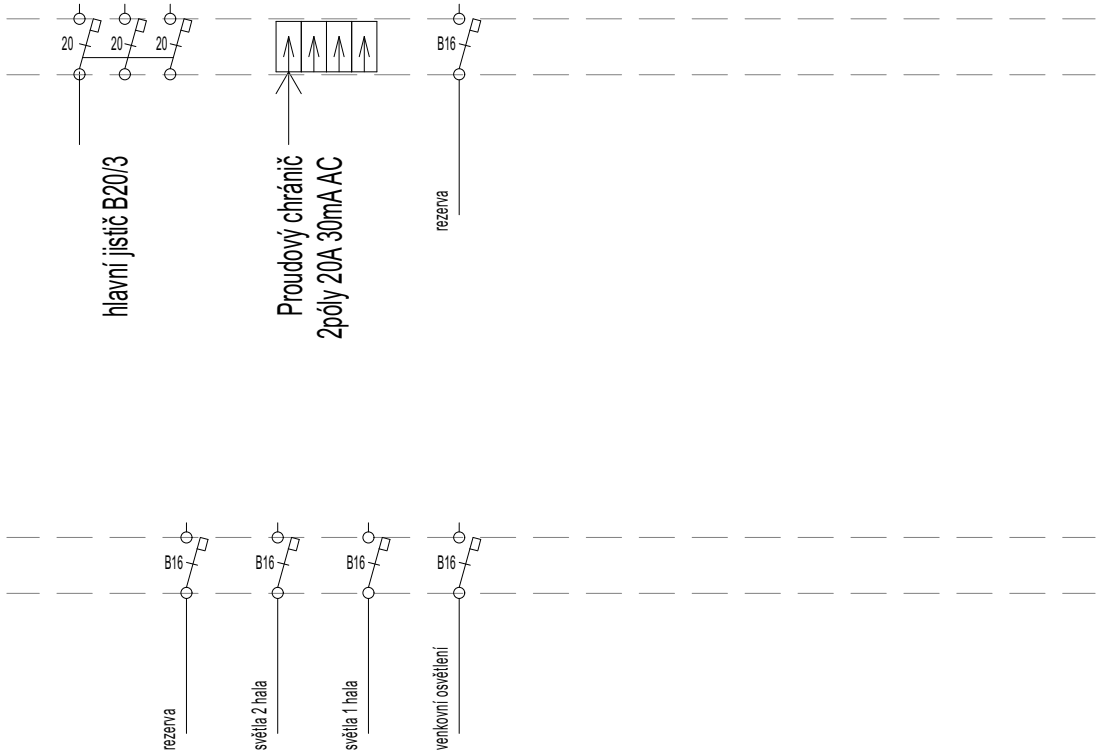

- plastová nástěnná rozvodnice
- IP 54 (venkovní provedení)
- v rozvaděči bude provedeno rozdělení vodiče PEN
- v místě rozdělení bude provedeno jeho uzemnění ke společnému uzemnění drátem FeZn pr.10mm.

ZODP. PROJEKT.: Ing. Josef Jůn		VYPRACOVAL: Ing. Josef Jůn		<div>KOZPLEX CR</div>	
STAVEBNÍK: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 53353 Pardubice					
STAVEBNÍ ÚŘAD: MěÚ Choceň, odbor výstavby, Jungmannova 301, 56515				Datum:	11 - 2024
OBCENÍ ÚŘAD: Obecní úřad Běstovice, č. p. 55, 56501 Běstovice				Stupeň PD:	DPS
AKCE: Hala na posyp. materiál cestmistrovství Běstovice stavba na parcele KN p. č. st. 205/1 a související v k. ú. Běstovice				Arch. č.:	24_57
elektro - rozvaděč				M	
				Číslo výkresu: D.1.4.2	